

[異常時通報連絡の公表文 (様式 1 - 1)]

伊方1号機燃料移送チャンネル床面への水漏れについて

19. 4 . 3
原子力安全対策推進監
(内線2352)

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象		有 ・ 無 [評価レベル -]
県の公表区分		A ・ B ・ C
外部への放射能の放出・漏えい		有 ・ 無 [漏えい量 -]
異常の概要	発生日時	19年 4月 3日 10時00分
	発生場所	1号・2号・3号・共用設備
		管理区域内 ・ 管理区域外
種類	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設備の故障、異常 ・ 地震、人身事故、その他 	

[異常の内容]

4月3日(火)10時55分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 1 通常運転中の伊方1号機において、燃料移送チャンネル床面に水がたまっていることを、10時00分頃、係員が確認した。
- 2 詳細は、調査中である。
- 3 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。

その後、四国電力(株)から、

調査の結果、冷却材貯蔵タンクから燃料移送チャンネルにつながっている系統の弁にシートリークがあり、かつその下流の弁が点検のために閉となっていたため、冷却材貯蔵タンク循環ポンプを運転した際に、冷却材貯蔵タンクの水が約1.6m³ (推定放射エネルギー約2.4 × 10⁵ベクレル) 漏れたものと思われる。

冷却材貯蔵タンク循環ポンプを停止するとともに、下流の弁を閉とすることにより、漏れは停止している

チャンネル底面にたまった漏えい水は回収し、液体廃棄物として処理する。

今後シートリークのあった弁の点検を実施する。

との連絡があった。

県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

(伊方発電所及び周辺の状況)

原子炉の運転状況	1号機	運転中(出力102%)	・ 停止中
	2号機	運転中(出力102%)	・ 停止中
	3号機	運転中(出力103%)	・ 停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		通常値	・ 異常値
周辺環境放射線の状況		通常値	・ 異常値

(参考)

1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

2 県の公表区分

区分	内 容
A	安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 （放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等） 社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 （大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等） その他特に重要と認められる事態
B	管理区域内の設備の異常 発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき その他重要と認められる事態
C	区分A，B以外の事項

3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生 の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。


伊方発電所情報 (お知らせ)

発信年月日	平成19年 4月 3日 (火) 10時 55分
発信者	伊方発電所 増田
当該機	号機 (定格出力)
	発生時 状況
発生状況 概要	1号機(566MW)・2号機(566MW)・3号機(890MW)
	1. 出力 580MW (通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中) 2. 1号機 第一回 定期検査中
発生状況 概要	設備トラブル・人身事故・地震・その他
	<p>1. 発生日時： 4月 3日 10時 00分頃</p> <p>2. 場 所： 1号機 原子炉補助建家3階 (管理区域内)</p> <p>3. 状 況：</p> <p>伊方1号機は通常運転中のところ、燃料移送チャンネル[*]床面に水がたまっていることを、本日10時00頃、係員が確認しました。今後、詳細を調査することといたします。</p> <p>なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。</p> <p>※燃料取替作業の際に水を張って燃料を移動させる水路。</p>
運転状況	<p>1号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中</p> <p>2号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中</p> <p>3号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中</p>
備 考	


伊方発電所情報 (お知らせ、第2報)

発信年月日	平成19年 4月 3日(火) /6時00分	
発信者	伊方発電所 増田	
当該機	号機 (定格出力)	1号機(566MW)・2号機(566MW)・3号機(890MW)
	発生時 状況	1. 出力580MW (通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中) 2. 1号機 第一回 定期検査中
発生状況 概要	<p style="text-align: center;">設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地震 ・ その他</p>	
	<p>1. 発生日時: 4月 3日 10時 00分頃</p> <p>2. 場 所: 1号機 原子炉補助建家3階(管理区域内)</p> <p>3. 状 況:</p> <p>伊方1号機は通常運転中のところ、燃料移送キャナル[※]床面に水がたまっていることを、本日10時00頃、保修員が確認しました。詳細は調査中です。</p> <p>※燃料取替作業の際に水を張って燃料を移動させる水路。 [第1報にてお知らせ済み]</p> <p>調査の結果、冷却材貯蔵タンクから燃料移送キャナルにつながっている系統の弁にシートリークがあり、かつその下流の弁が点検のために「開」となっていたため、冷却材貯蔵タンク循環ポンプを運転した際に、冷却材貯蔵タンクの水が約1.6m³(推定放射エネルギー約2.4×10⁵ベクレル)漏れたものと思われませんが、冷却材貯蔵タンク循環ポンプを停止するとともに、下流の弁を「閉」とすることにより、漏れは停止しています。なお、キャナル底面にたまった漏えい水は回収し、液体廃棄物として処理するとともに、今後シートリークのあった弁の点検をすることとします。</p> <p>本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。</p>	
運転状況	<p>1号機: 通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中</p> <p>2号機: 通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中</p> <p>3号機: 通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中</p>	
備 考		


伊方発電所 基本系統図

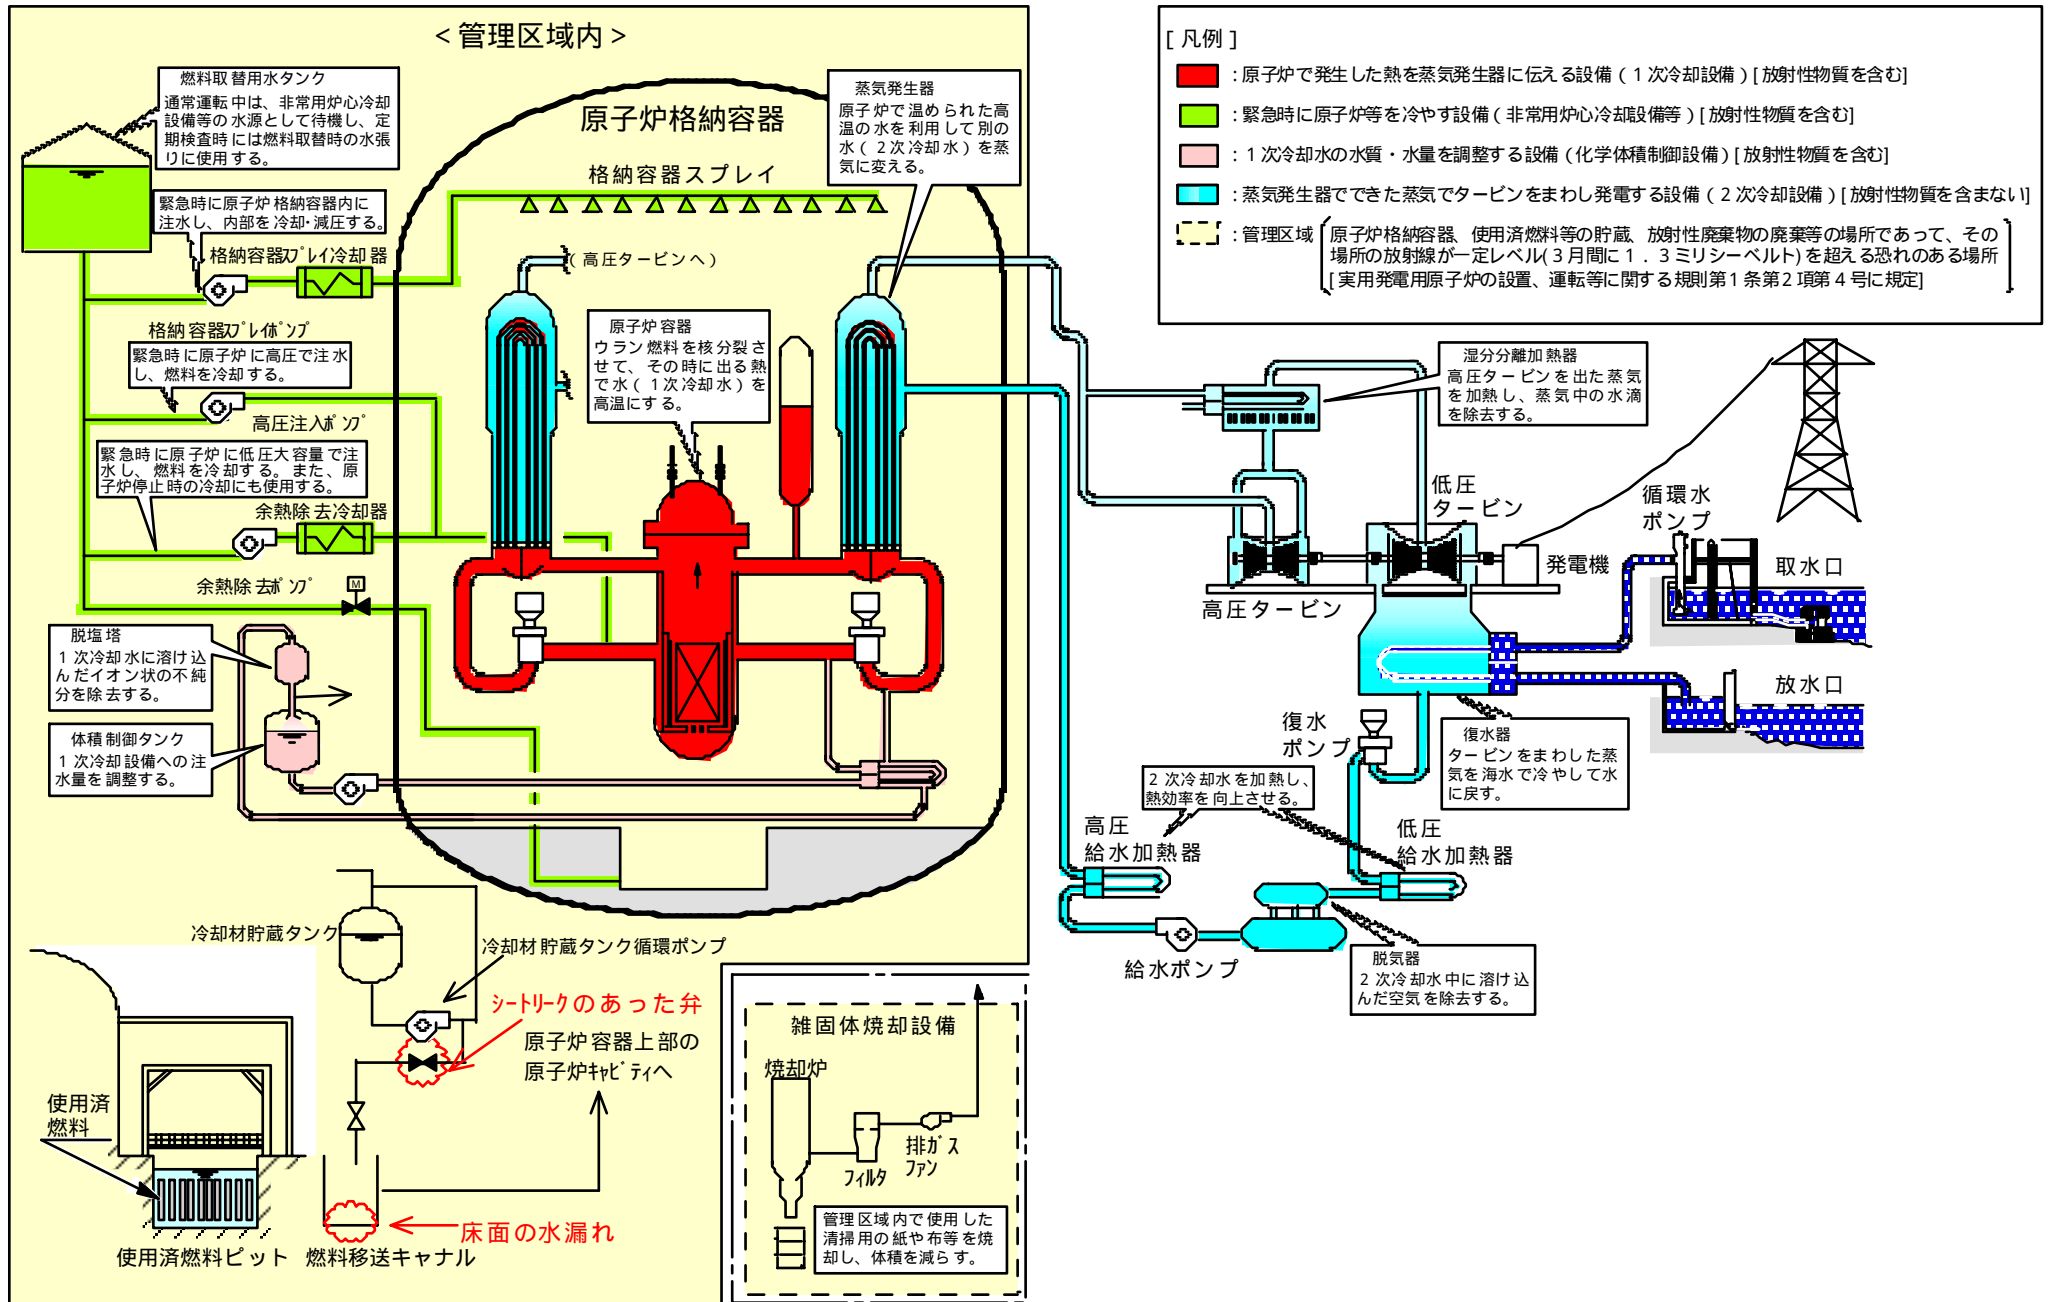


伊方1号機 冷却材貯蔵タンク周り概略系統図

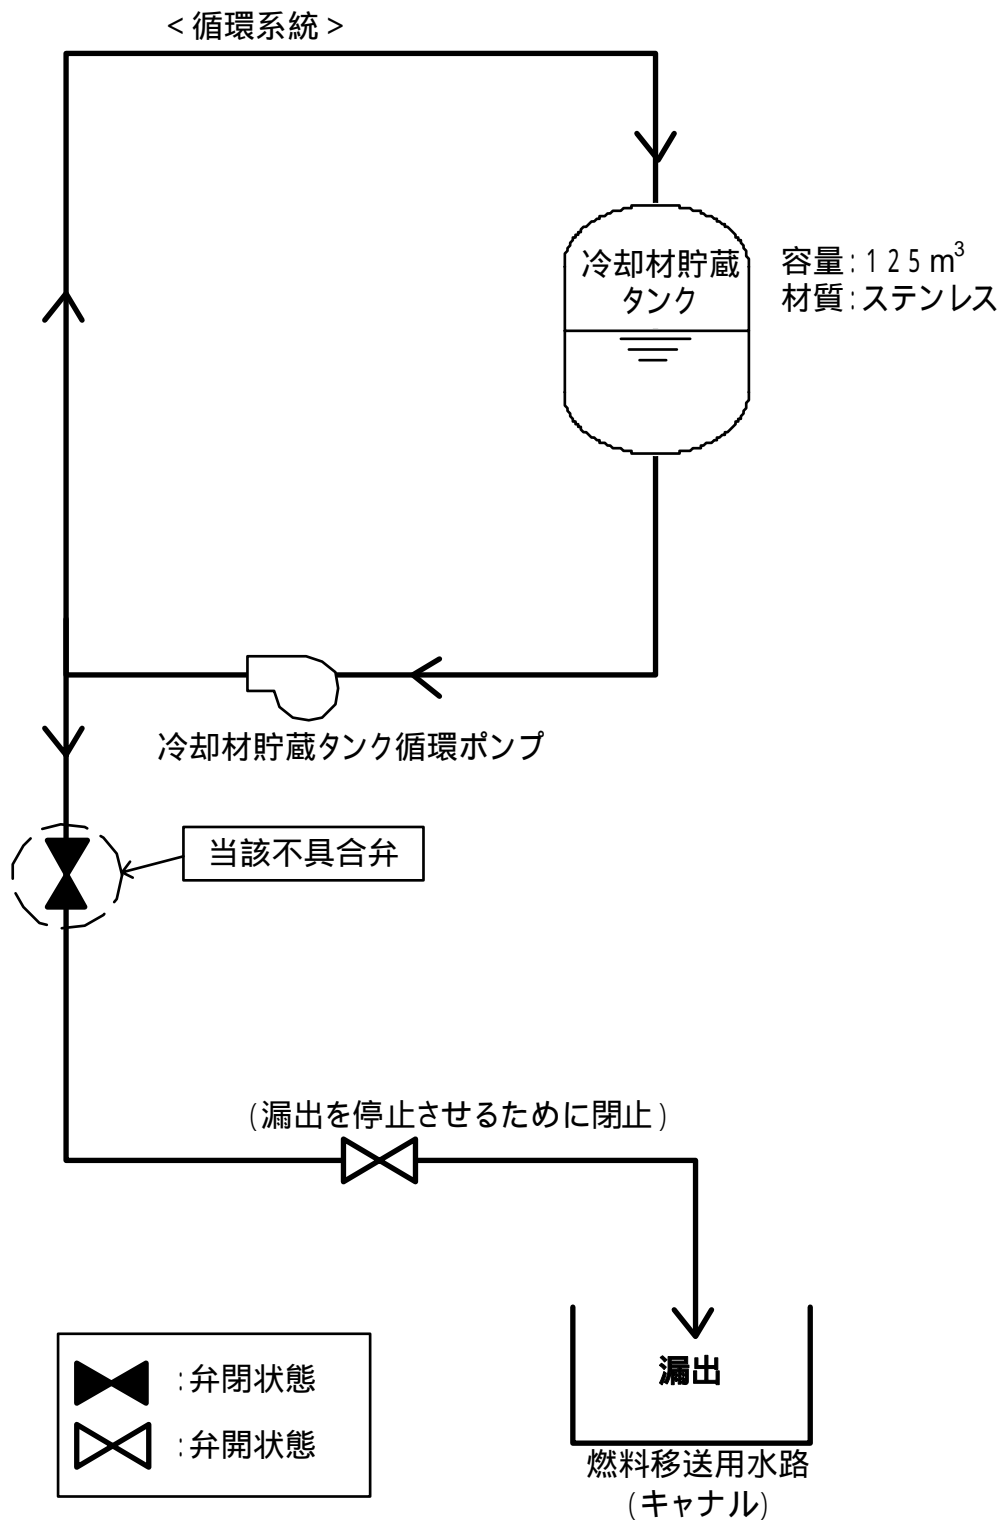


伊方1号機燃料移送用水路まわり配置図

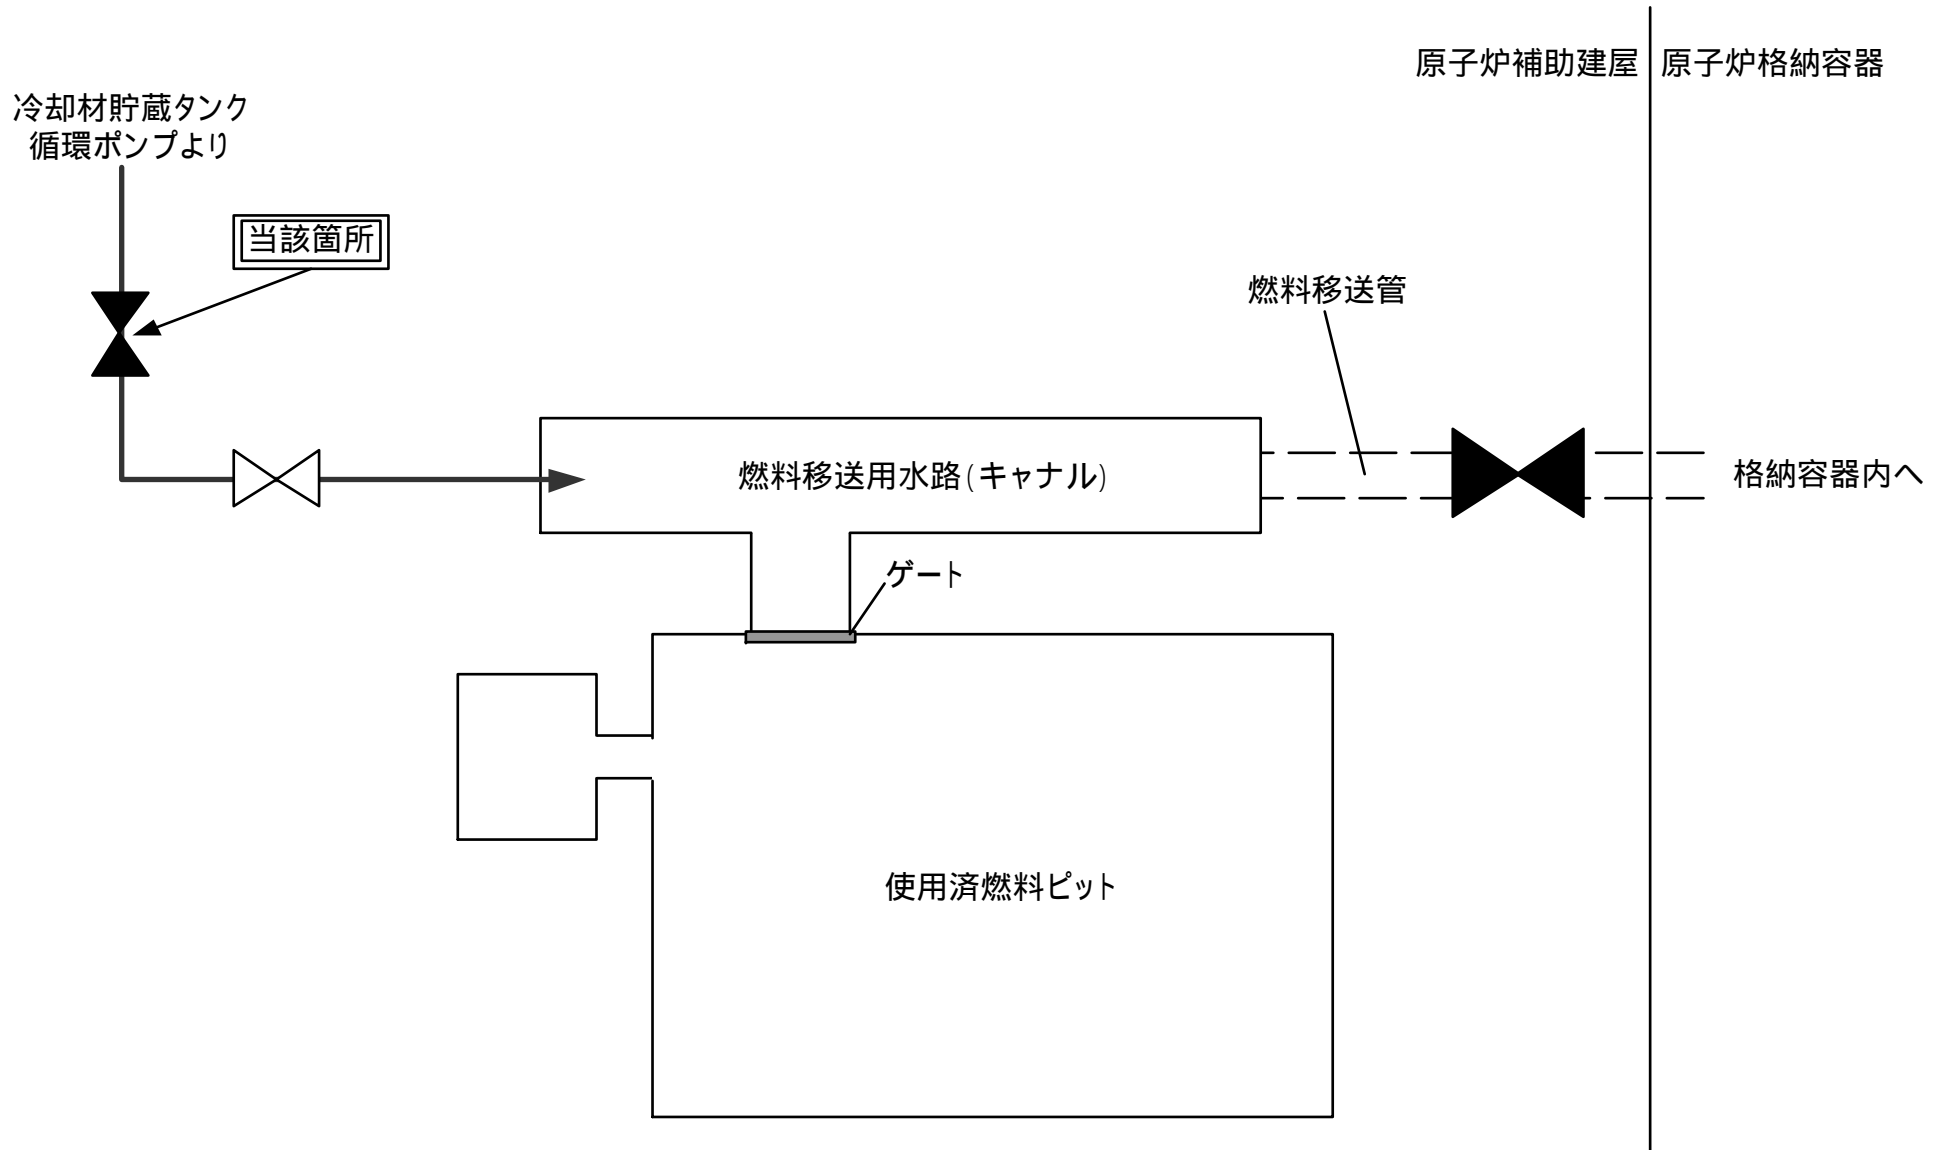

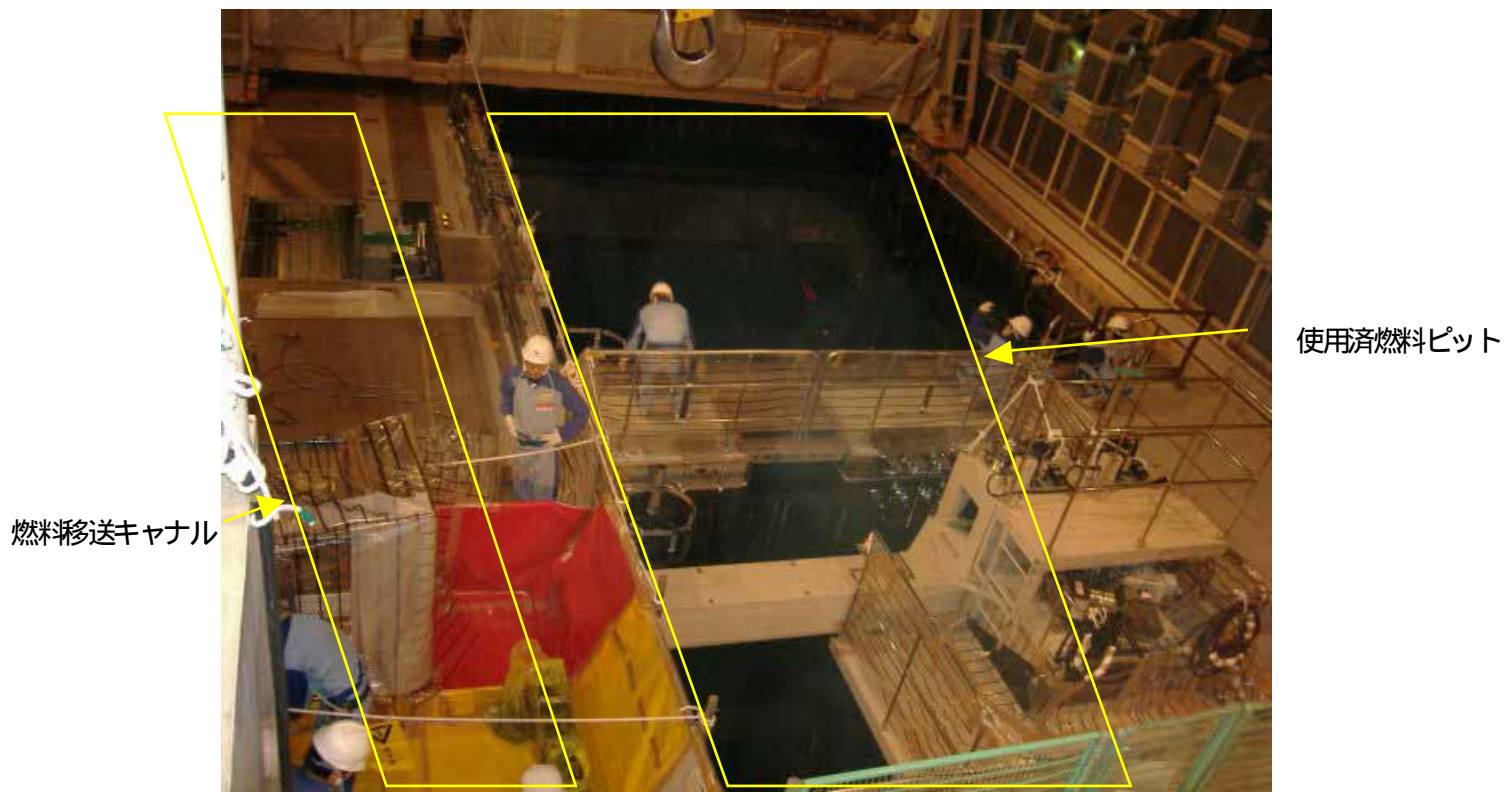

使用済燃料ピット及び燃料移送チャンネル

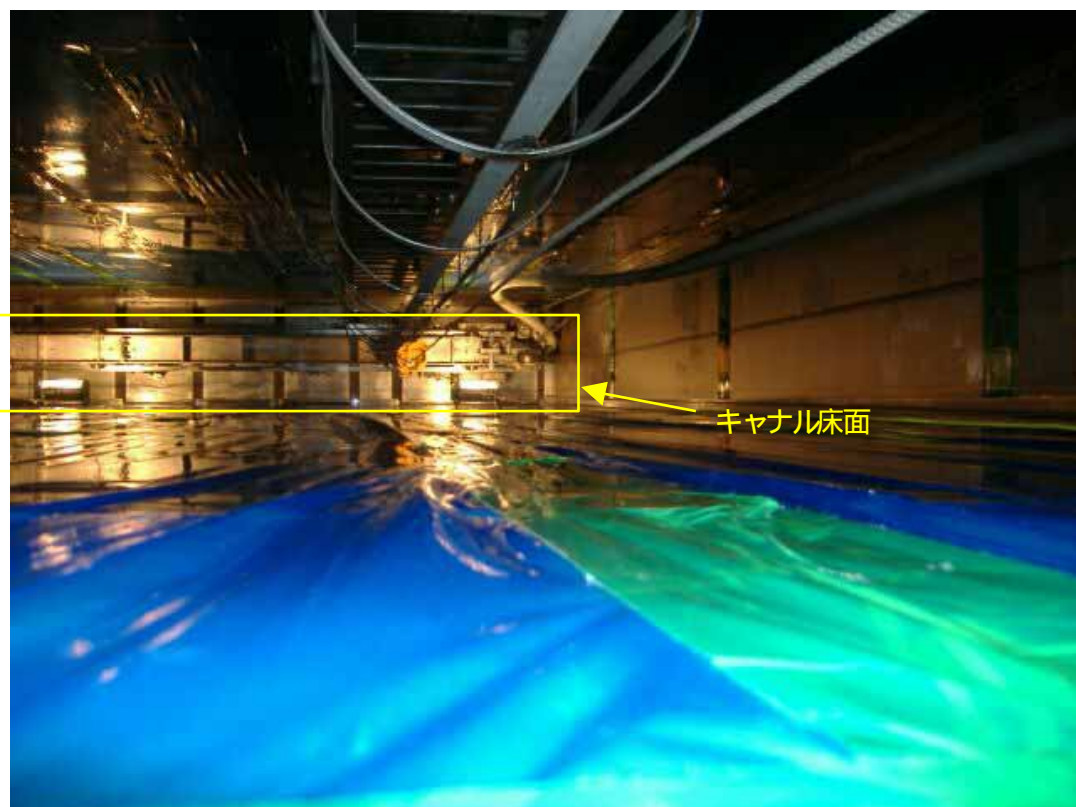

燃料移送チャンネル上部より撮影



燃料移送チャンネル上部



シートリークがあった弁

用語解説

燃料移送チャンネル

燃料取替作業の際に水を張って燃料を使用済燃料ピットと原子炉キャビティ間で移動させる水路

原子炉キャビティ

原子炉容器上部のプールのこと、燃料取出時や燃料装荷時に原子炉キャビティに水を張り水中で燃料の取扱を行う。

冷却材貯蔵タンク

一次冷却材の希釈やプラントの起動・停止に伴ない流出する余剰水を貯蔵する。

貯蔵した冷却材貯蔵タンク水は、ほう酸回収装置でほう酸と純水に分離する。

周辺環境放射線調査結果

(県環境放射線テレメータ装置により確認)

平成19年4月3日(火)

(単位：ナノグレイ/時)

測定局	時刻	測定値(シンチレーション検出器)					平常の変動幅の最大値	
		9:40	9:50	10:00	10:10	10:20	降雨時	降雨時以外
愛媛県	モニタリングステーション(九町越)	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	4.1	1.8
	九町モニタリングポスト	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	4.6	2.4
	湊浦モニタリングポスト	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	3.5	1.6
	伊方越 モニタリングポスト	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2	4.1	2.1
	川永田 モニタリングポスト	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	4.6	2.6
	豊之浦 モニタリングポスト	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	3.9	1.3
	加周モニタリングポスト	3.0	2.9	2.8	2.9	2.8	4.3	2.3
	大成モニタリングポスト	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	3.6	2.3
四国電力(株)	モニタリングステーション	1.7	1.7	1.6	-	-	3.9	1.6
	モニタリングポストNo.1	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	4.1	1.6
	モニタリングポストNo.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	4.1	1.5
	モニタリングポストNo.3	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	4.2	1.4
	モニタリングポストNo.4	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	4.1	1.6

降雨の状況：有・無

伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

(参考)

1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。

「平常の変動幅」は、過去2年間(平成15、16年度)の測定値を統計処理した幅(平均値±標準偏差の3倍)としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。

2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。

例えば、線量率約20ナノグレイ/時の地点では、1年間に約0.14ミリシーベルト(ミリはナノの100万倍を表す)の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のX線検診を1回受けた場合の4分の1程度の量です。

(放射線量の例)

