

[異常時通報連絡の公表文 (様式 1 - 1)]

伊方発電所における作業員の負傷について

23. 7 . 19

原子力安全対策推進監

(内線 2352)

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象	有 ・ 無 原子炉等規制法については対象外 労働安全衛生法について対象	
県の公表区分	A ・ B ・ C	
外部への放射能の放出・漏えい	有 ・ 無 [漏えい量 -]	
異常の概要	発生日時	23年7月14日10時00分
	発生場所	1号・2号・3号・共用設備
		管理区域内 ・ 管理区域外
種類	・ 設備の故障、異常 ・ 地震、 人身事故 、その他	

[異常の内容]

7月14日(木)11時40分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 1 伊方発電所の荷揚岸壁において、岸壁クレーン点検用資材の運送業務に従事するトラック運転手1名が、7月14日(木)10時00分、荷物の積み込み作業中に、トラックの荷台(約1.1m)より転落した。
- 2 本人の意識はあり、外傷もないことから所内の健康管理室にて休憩していたが、念のため、7月14日(木)11時30分、社有車にて病院に搬送することとした。
- 3 作業員に汚染、被ばくはない。
- 4 詳細は追って連絡する。

その後、四国電力(株)から、次のとおり連絡がありました。

病院で診察を受けたところ、「頭部打撲、第2腰椎圧迫骨折、頸椎捻挫、胃炎、熱中症」と診断され、7月15日(金)のみ休暇を取得する予定である。

管理区域外の作業であり、作業員の被ばくや汚染はない。

[その後の状況等]

7月19日(火)10時00分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。

- 1 病院で診察を受けたところ、約2週間の療養を要する見込みと診断されたが、医師の判断により、自宅に戻り、7月15日(金)のみ休暇を取得していた。
- 2 連休明けの7月19日(火)になっても、症状が改善しないため、引き続き休暇を取得することとなり、労働災害における4日以上の休業に該当することとなった。

(伊方発電所及び周辺の状況)

[事象発生時の状況]

原子炉の運転状況	1号機	運転中(出力100%) ・ 停止中
	2号機	運転中(出力100%) ・ 停止中
	3号機	運転中(出力 %) ・ 停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		通常値 ・ 異常値
周辺環境放射線の状況		通常値 ・ 異常値

(参考)

1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

2 県の公表区分

区分	内 容
A	安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 (放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等) 社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 (大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等) その他特に重要と認められる事態
B	管理区域内の設備の異常 発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき その他重要と認められる事態
C	区分A, B以外の事項

3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。


伊方発電所情報 (お知らせ)

発信年月日	平成 23年 7月14日(木) 11時40分	
発信者	伊方発電所 稲瀬	
当該機	号機 (定格出力)	1号機(566MW)・2号機(566MW)・3号機(890MW)
	発生時 状況	1. 1号機出力 MWにて(通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中) 2. 2号機第13回定期検査中
発生状況 概要	設備トラブル・人身事故・地震・ その他(体調不良)	
	1. 発生日時：7月14日 10時00分頃 2. 場 所：..... 屋外 荷揚岸壁(管理区域外)..... 3. 状 況： 岸壁クレーン点検用資材の運送業務に従事するトラック運転手1名が、荷物の積み込み作業中に、トラックの荷台(約1.1m)より転落しました。本人の意識はあり、外傷もないことから所内の健康管理室にて休憩していましたが、念のため11時30分、社有車にて病院に搬送することとしました。 なお、作業員の汚染、被ばくはありません。 詳細は追って連絡します。	
運転状況	1号機： 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中 2号機： 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中 3号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・ 定検中	
備 考		

伊方発電所情報
(お知らせ、第2報)


発信年月日	平成 23年 7月19日 (火) 10時00分
発信者	伊方発電所 稲瀬
当該機	号機 (定格出力)
	発生時 状況
発生状況 概要	1号機(566MW)・2号機(566MW)・3号機(890MW)
	1. 10出力 MWにて(通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中) 2. 3号機第13回定期検査中
発生状況 概要	設備トラブル・ 人身事故 ・地震・その他(体調不良)
	<p>1. 発生日時: 7月14日 10時00分頃</p> <p>2. 場 所: 屋外 荷揚岸壁(管理区域外)</p> <p>3. 状 況:</p> <p>岸壁クレーン点検用資材の運送業務に従事するトラック運転手1名が、荷物の積み込み作業中に、トラックの荷台(約1.1m)より転落しました。本人の意識はあり、外傷もないことから所内の健康管理室にて休憩していましたが、念のため7月14日11時30分、社有車にて病院に搬送することとしました。</p> <p>なお、作業員の汚染、被ばくはありません。</p> <p style="text-align: right;">[第1報にてお知らせ済み]</p> <p>病院で診察を受けたところ、約2週間の療養を要する見込みと診断されましたが、医師の判断により、自宅に戻り、翌15日のみ休暇を取得しておりました。</p> <p>連休明けの19日になっても、症状が改善しないため、引き続き休暇を取得することとなり、労働災害における4日以上 of 休業に該当することとなりました。</p>
運転状況	1号機: 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中 2号機: 通常運転中 ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中 3号機: 通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・ 定検中
備 考	

伊方発電所 基本系統図

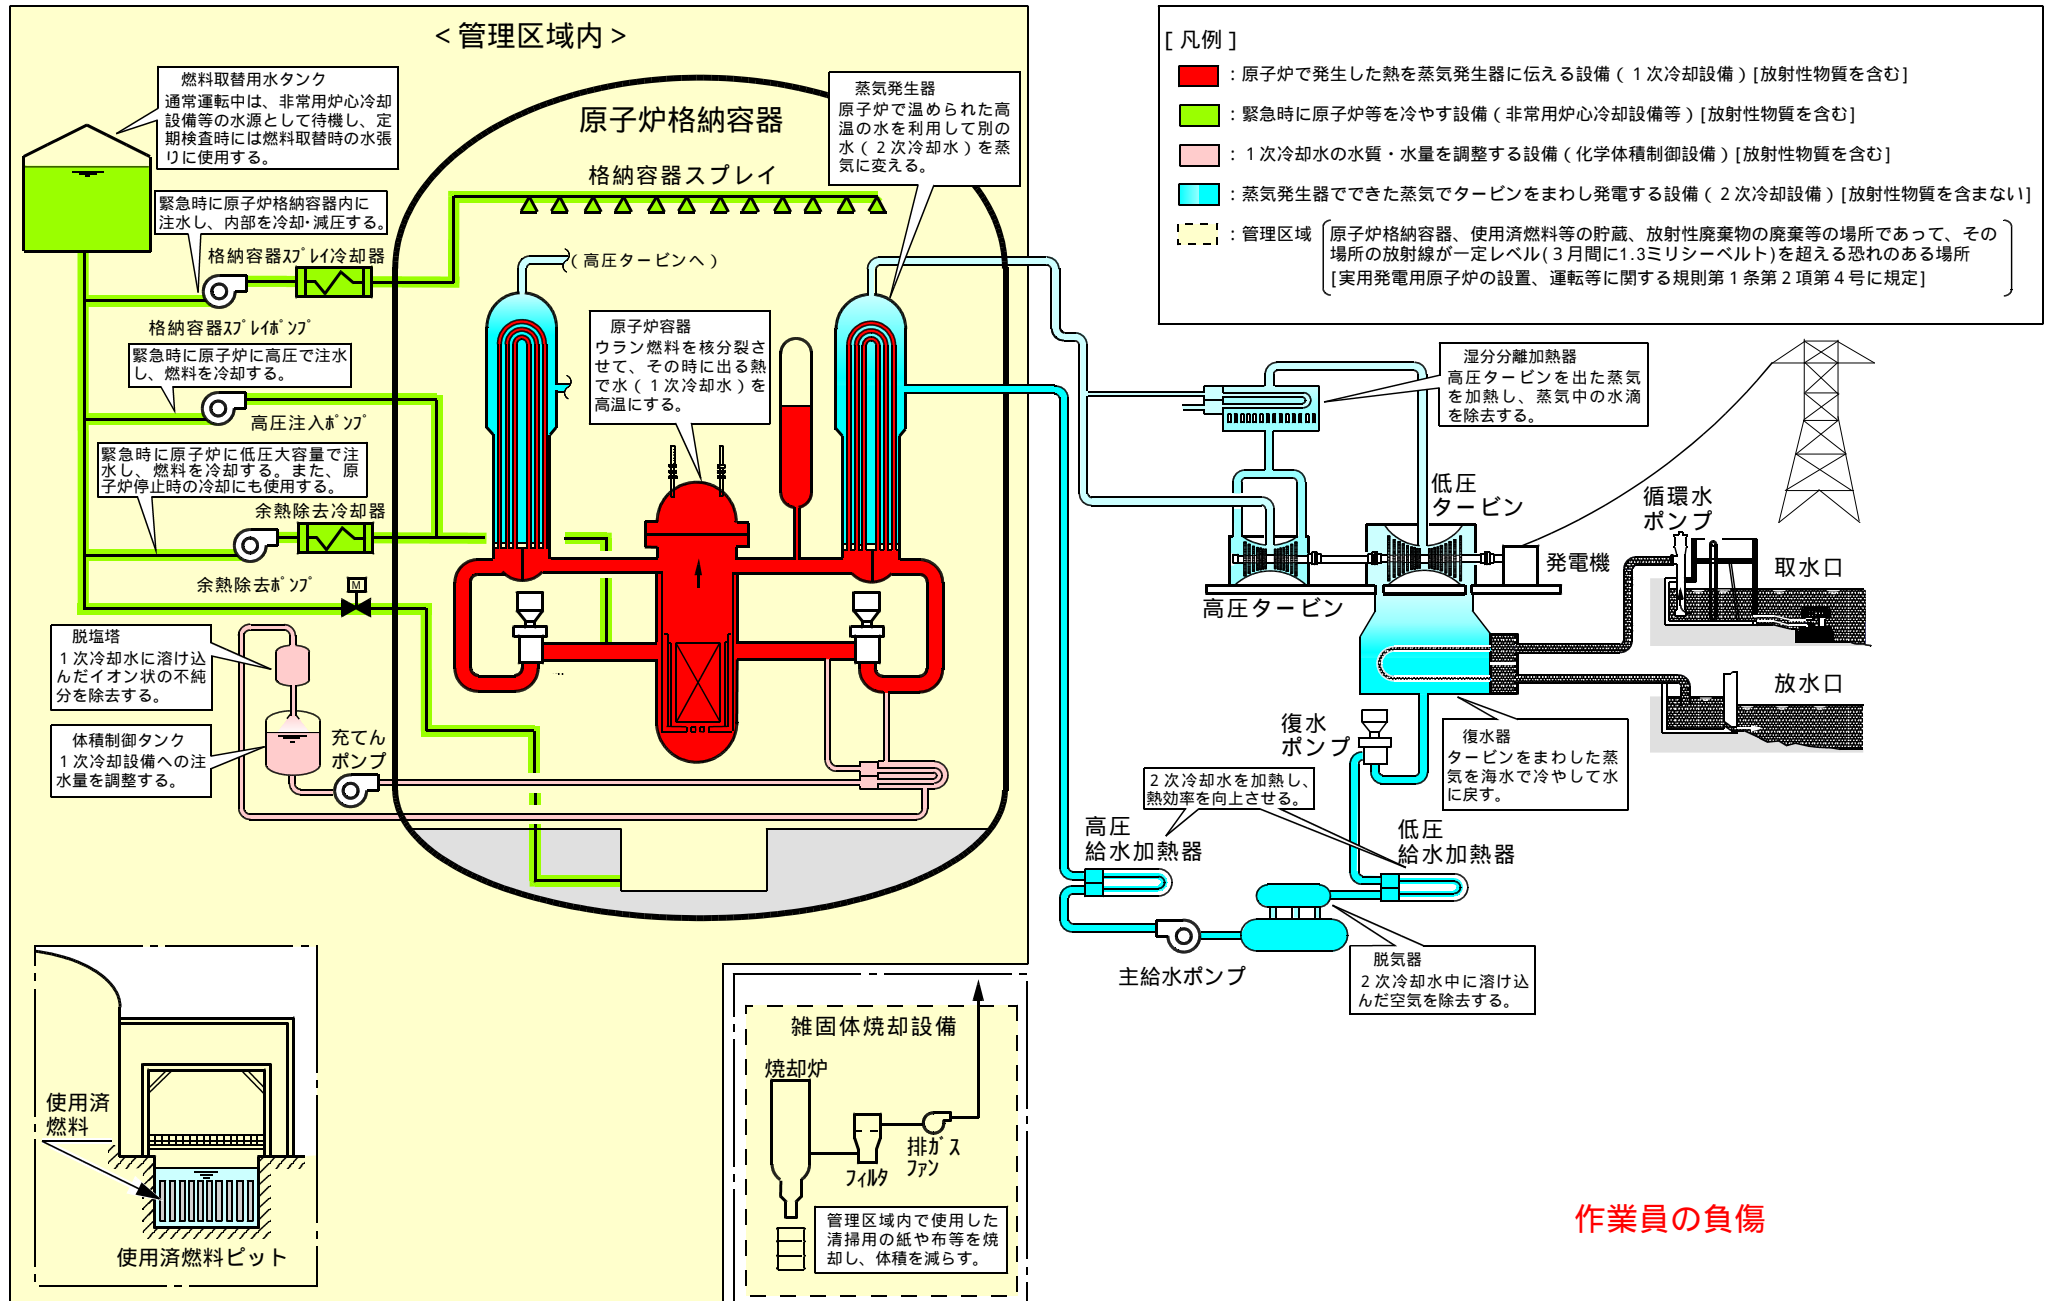

作業員の負傷

現場状況

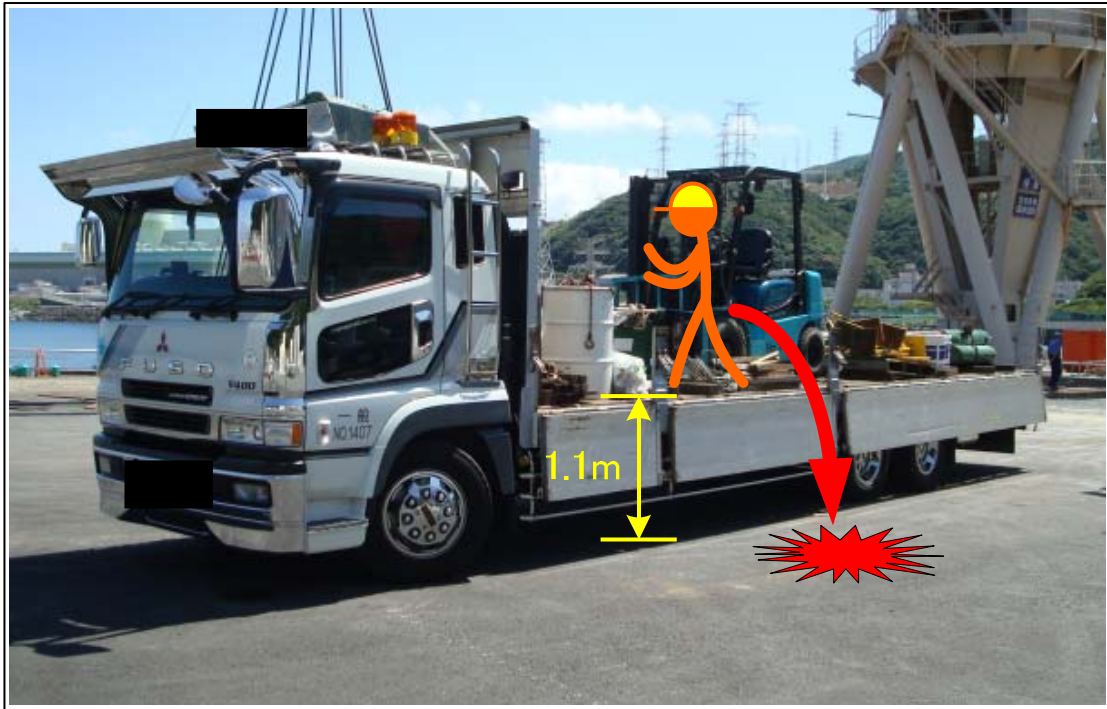

荷台にて作業中、地面に落下した。

周辺環境放射線調査結果

(県環境放射線テレメータ装置により確認)

平成23年7月14日(木)

(単位:ナノグレイ/時)

測定局	時刻	測定値(シンチレーション検出器)					平常の変動幅の最大値	
		9:40	9:50	10:00	10:10	10:20	降雨時	降雨時以外
愛媛県	モニタリングステーション(九町越)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	4.6	1.9
	九町モニタリングポスト	2.3	2.4	2.3	2.4	2.2	4.8	2.5
	湊浦モニタリングポスト	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	3.7	1.6
	伊方越 モニタリングポスト	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	4.6	2.2
	川永田 モニタリングポスト	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	5.1	2.7
	豊之浦 モニタリングポスト	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	4.3	1.4
	加周モニタリングポスト	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	5.4	3.0
	大成モニタリングポスト	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	3.6	2.2
四国電力(株)	モニタリングステーション	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	4.1	1.7
	モニタリングポストNo.1	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	4.4	1.6
	モニタリングポストNo.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	4.5	1.6
	モニタリングポストNo.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	4.6	1.5
	モニタリングポストNo.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	4.4	1.6

降雨の状況: 有・無

伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

(参考)

1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。

「平常の変動幅」は、過去2年間(平成18、19年度)の測定値を統計処理した幅(平均値±標準偏差の3倍)としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。

2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。

例えば、線量率約20ナノグレイ/時の地点では、1年間に約0.14ミリシーベルト(ミリはナノの100万倍を表す)の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のX線検診を1回受けた場合の4分の1程度の量です。

(放射線量の例)

