

[異常時通報連絡の公表文（様式1－1）]

伊方3号機 エタノールアミン排水処理装置の異常停止について

R 6.3.11

原子力安全対策推進監

電話番号 089-912-2352

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象	有 · [評価レベル -] 無
県の公表区分	A · B · C · PP
外部への放射能の放出・漏えい	有 · [漏えい量 -] 無
異常の概要	発生日時 令和6年2月29日2時35分
	発生場所 1号・2号・3号・共用設備
	管理区域内 · 管理区域外
	・設備の故障、異常 ・地震、人身事故、その他 ・核物質防護

[異常の内容]

2月29日(木曜日)3時24分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 伊方発電所3号機は通常運転中のところ、ETA排水処理装置の異常を示す信号が発信し、現場を確認したところ装置が停止していることを確認した。
- なお、この事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響ない。
- 今後、詳細を調査する。

[異常の原因及び復旧状況]

2月29日(火曜日)16時32分、四国電力株式会社から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。

- 調査の結果、整流器の温度が高くなつたことによりETA排水処理装置が停止したこと、及び整流器が設置されている部屋の空調装置が停止していることを確認した。このため、空調装置の停止により室温が上昇し、整流器の温度が上昇したことにより当該処理装置が停止したものと推定した。
- 空調装置は、通常3台中2台が運転するよう、3か月に1回、自動で切り替える設定としているが、切替えの設定が適切ではなかつたことから、設定を見直し、正常に運転できることを確認した。
- その後、ETA排水処理装置を起動し、運転に問題ないことを確認した。
- 今後、詳細について調査する。

県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。

(伊方発電所及び周辺の状況)

[事象発生時の状況]

原子炉の運転状況	1号機	廃止措置中
	2号機	廃止措置中
	3号機	運転中(出力103%) · 停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況	通常値	・ 異常値
周辺環境放射線の状況	通常値	・ 異常値

(参考)

1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

2 県の公表区分

区分	内 容
A	<ul style="list-style-type: none">○安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 (放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等)○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 (大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等)○その他特に重要と認められる事態
B	<ul style="list-style-type: none">○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態
C	<ul style="list-style-type: none">○区分A, B以外の事項
P P	<ul style="list-style-type: none">○核物質防護に影響がある事態

3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。


伊方発電所情報 (お知らせ)

発信年月日	令和6年 2月 29日 (木) 3時 24分		
発信者	伊方発電所 藤田		
当該機	号機 (定格出力)	1号機	2号機
	発生時状況	廃止措置中	廃止措置中
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地震 ・ 核物質防護 ・ その他 </div>			
発生状況概要	1. 発生日時： 2月 29日 2時 35分		
	2. 場所：伊方発電所 E T A 排水処理装置（管理区域外）		
	<p>3. 状況：</p> <p>伊方発電所3号機は通常運転中のところ、E T A 排水処理装置の異常を示す信号が発信し、現場を確認したところ装置が停止していることを確認しました。</p> <p>なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。</p> <p>今後、詳細を調査します。</p>		
運転状況	1号機：廃止措置中 2号機：廃止措置中 3号機：(通常運転)・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止) 中		
備考			


伊方発電所情報 (お知らせ、第2報)

発信年月日	令和6年 2月 29日 (木) 16時 32分		
発信者	伊方発電所 滝川		
当該機	号機 (定格出力)	1号機	2号機
			3号機 (890MW)
発生時状況	廃止措置中	廃止措置中	1. 出力917MWにて (通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下)中 2. 第一回定期事業者検査中
発生状況概要	<p>設備トラブル • 人身事故 • 地震 • 核物質防護 • その他</p> <p>1. 発生日時：2月 29日 2時 35分</p> <p>2. 場 所：伊方発電所 E T A排水処理装置（管理区域外）</p> <p>3. 状 況：</p> <p>伊方発電所3号機は通常運転中のところ、E T A排水処理装置の異常を示す信号が発信し、現場を確認したところ装置が停止していることを確認しました。</p> <p>なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。</p> <p>今後、詳細を調査します。</p> <p style="text-align: right;">【第1報にてお知らせ済み】</p> <p>調査の結果、整流器の温度が高くなつたことによりE T A排水処理装置が停止したこと、および整流器が設置されている部屋の空調装置が停止していることを確認しました。このため、空調装置の停止により室温が上昇し、整流器の温度が上昇したことにより当該処理装置が停止したものと推定しました。</p> <p>空調装置は、通常3台中2台が運転するよう、3か月に1回、自動で切り替える設定としていますが、切り替えの設定が適切ではなかつたことから、設定を見直し、正常に運転できることを確認しました。</p> <p>その後、E T A排水処理装置を起動し、16時21分にE T A排水処理装置の運転に問題ないことを確認しました。</p> <p>今後、詳細について調査します。</p>		
運転状況	<p>1号機：廃止措置中</p> <p>2号機：廃止措置中</p> <p>3号機：(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止) 中</p>		
備考			

伊方発電所 3号機 E T A 排水処理装置系統概略図

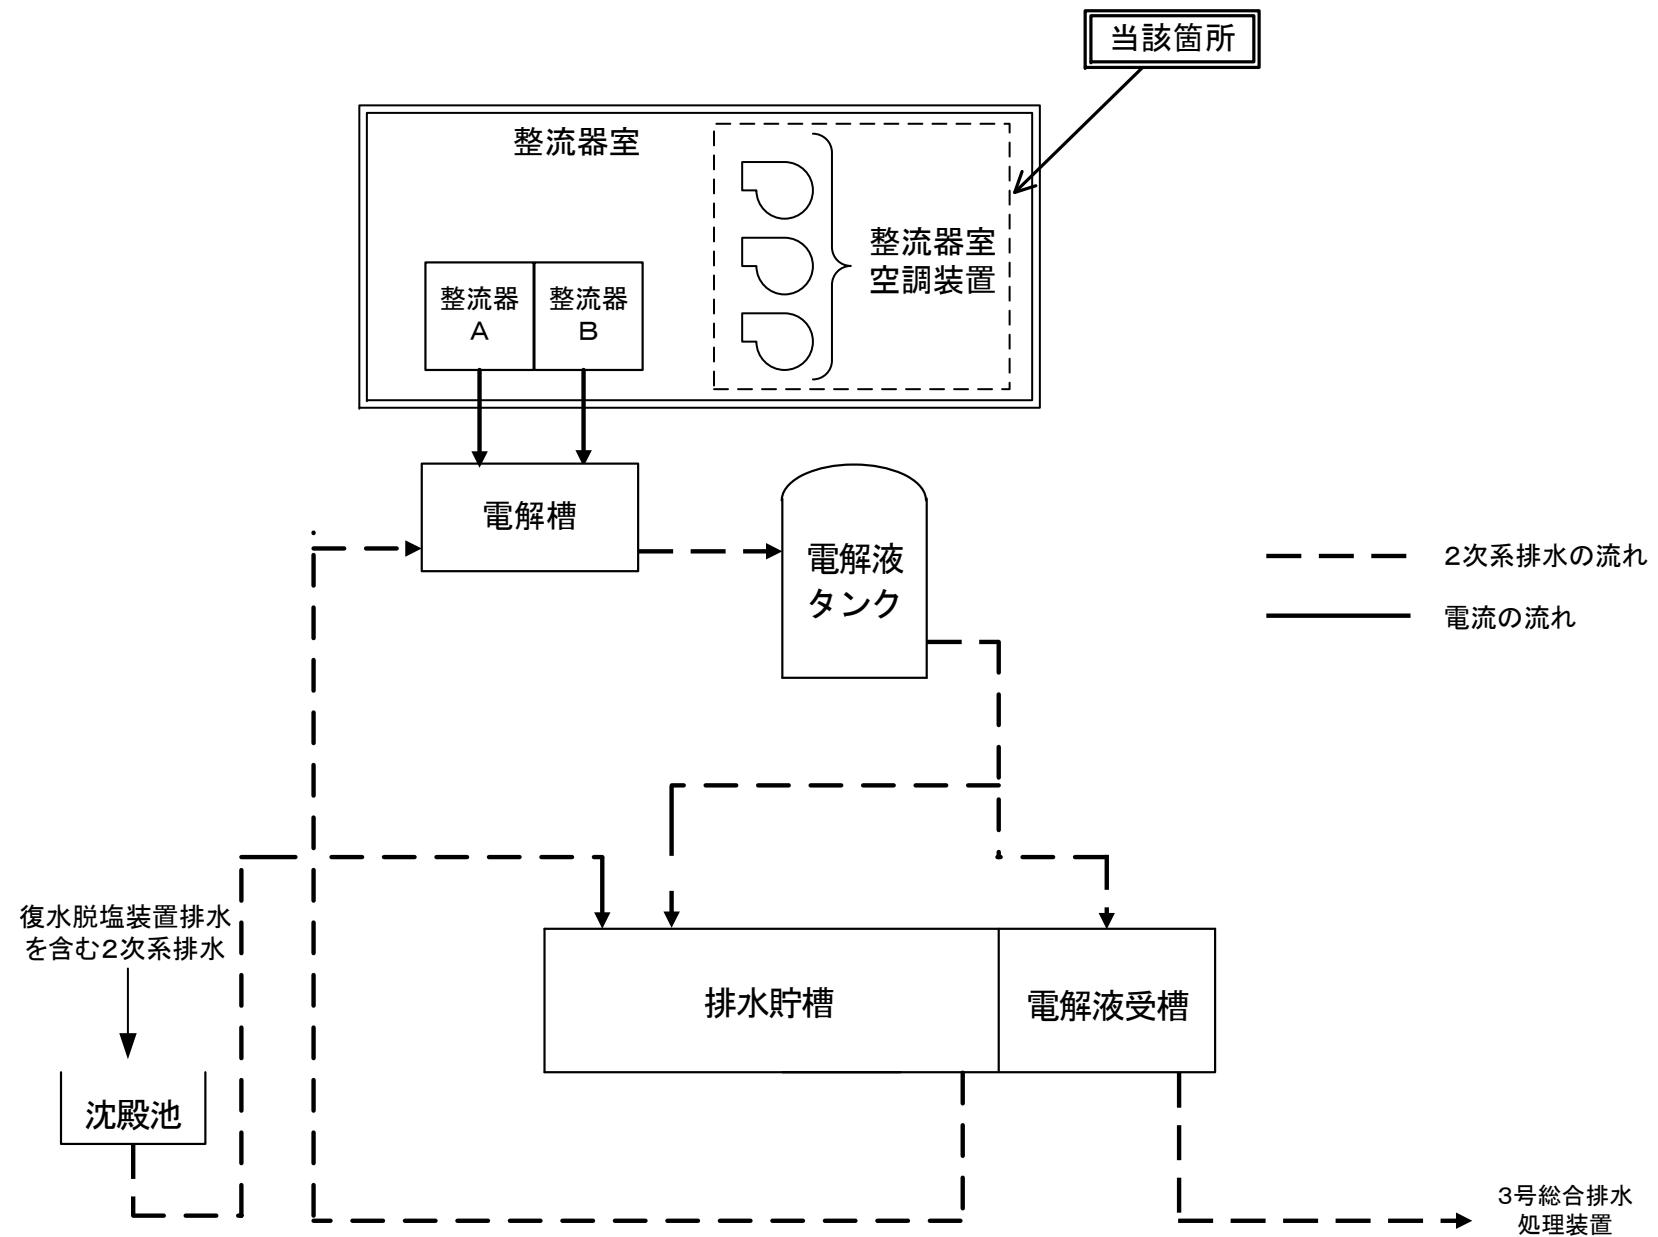

伊方発電所 基本系統図

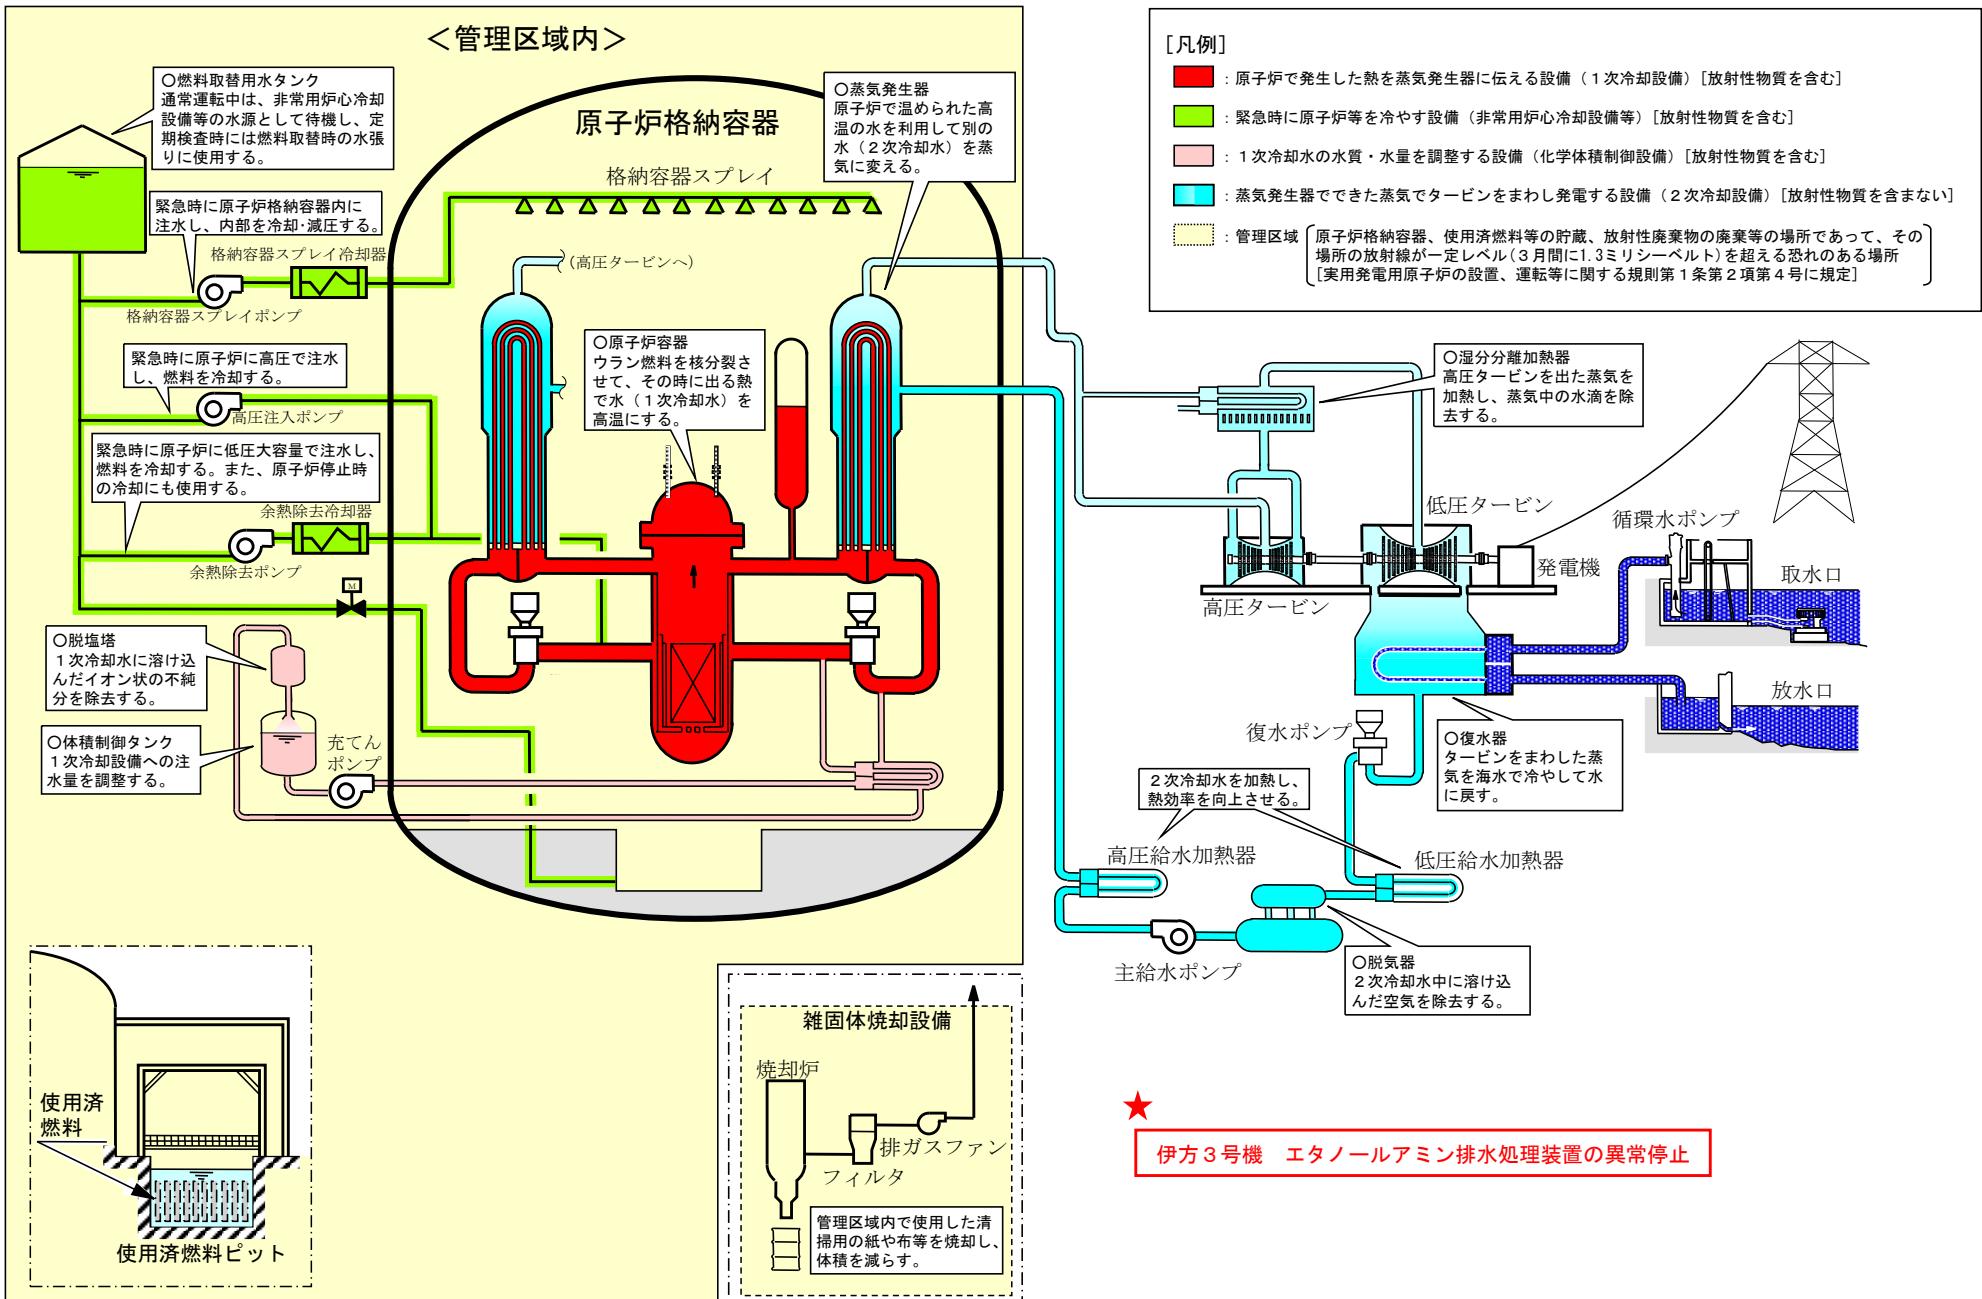

伊方発電所3号機 ETA排水処理装置 整流器室空調装置制御盤



空調装置 制御盤内部



自動切り替え設定画面

(2月28日 23:59 停止)



自動切り替え設定画面

(3月1日 0:00 起動)

○2月28日(23時59分)に空調装置が停止するように設定

○3月1日(0時00分)に空調装置が起動するように設定

○2月29日は設定されていないことから、2月28日(23時59分)から空調装置の停止が継続

用語解説

○エタノールアミン（E T A）排水処理装置

2次系水（放射性物質を含まない）を浄化する復水脱塩装置からの排水中に含まれるE T Aなどを処理する装置。

○E T A

配管の腐食抑制のための水質調整用薬品で、2次系水（放射性物質を含まない）に注入している。

○復水脱塩装置

2次系冷却水に含まれるイオン状の不純物をイオン交換樹脂により取り除き、浄化する装置。

○沈殿池

発電所の管理区域外で発生した復水脱塩装置排水等の2次系プラント排水や、手洗い・トイレ・食堂等の生活排水を処理した排水を貯留する設備。

○排水貯槽

沈殿池からの排水を受入し、電解槽へ移送、循環させることによりE T Aなどを処理するための槽。

○電解槽

排水を電気分解し、次亜塩素酸ソーダを発生させ、排水中のE T Aなどと反応させて分解するための槽。

○整流器

交流の電気を直流に変換する装置のことで、電解槽での排水の電気分解には直流の電気を使用している。

○電解液タンク

電解液に含まれるガスを分離するためのタンク。

○電解液受槽

E T Aなどの分解が完了した処理水を受入し、後段の設備へ移送する槽。

○総合排水処理装置

発電所の管理区域外（タービン建屋、事務所等）から排出される一般排水を浄化する装置。

周辺環境放射線調査結果 (県環境放射線テレメータ装置により確認)

令和6年02月29日 (木)

(単位: ナノグレイ/時)

測定局	時刻	測定値 (シンチレーション検出器)					平常の変動幅の最大値	
		02:20	02:30	02:40	02:50	03:00		
愛媛県	モニタリングステーション(九町越)	17	18	18	18	18	45	19
	モニタリングポスト伊方越	18	19	19	18	19	52	20
	モニタリングポスト湊浦	24	24	24	24	24	45	25
	モニタリングポスト川永田	25	25	25	25	25	51	26
	モニタリングポスト九町	34	34	34	34	34	55	35
	モニタリングポスト大成	14	14	14	14	14	41	16
	モニタリングポスト豊之浦	24	25	25	25	24	52	26
	モニタリングポスト加周	25	25	25	26	25	60	27
四国電力株	モニタリングステーション	17	16	16	17	17	40	18
	モニタリングポストNo. 1	17	17	17	17	17	43	18
	モニタリングポストNo. 2	14	14	14	14	14	42	16
	モニタリングポストNo. 3	13	13	13	13	13	39	15
	モニタリングポストNo. 4	15	16	15	15	15	44	17

(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載

○降雨の状況: 有・無

○伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

(参考)

1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平當時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。

「平常の変動幅」は、過去2年間（令和03、04年度）の測定値を統計処理した幅（平均値土標準偏差の3倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。

2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。

例えば、線量率約20ナノグレイ/時の地点では、1年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなります。これは、胃のX線検診を1回受けた場合の4分の1程度の量です。

(放射線量の例)

