


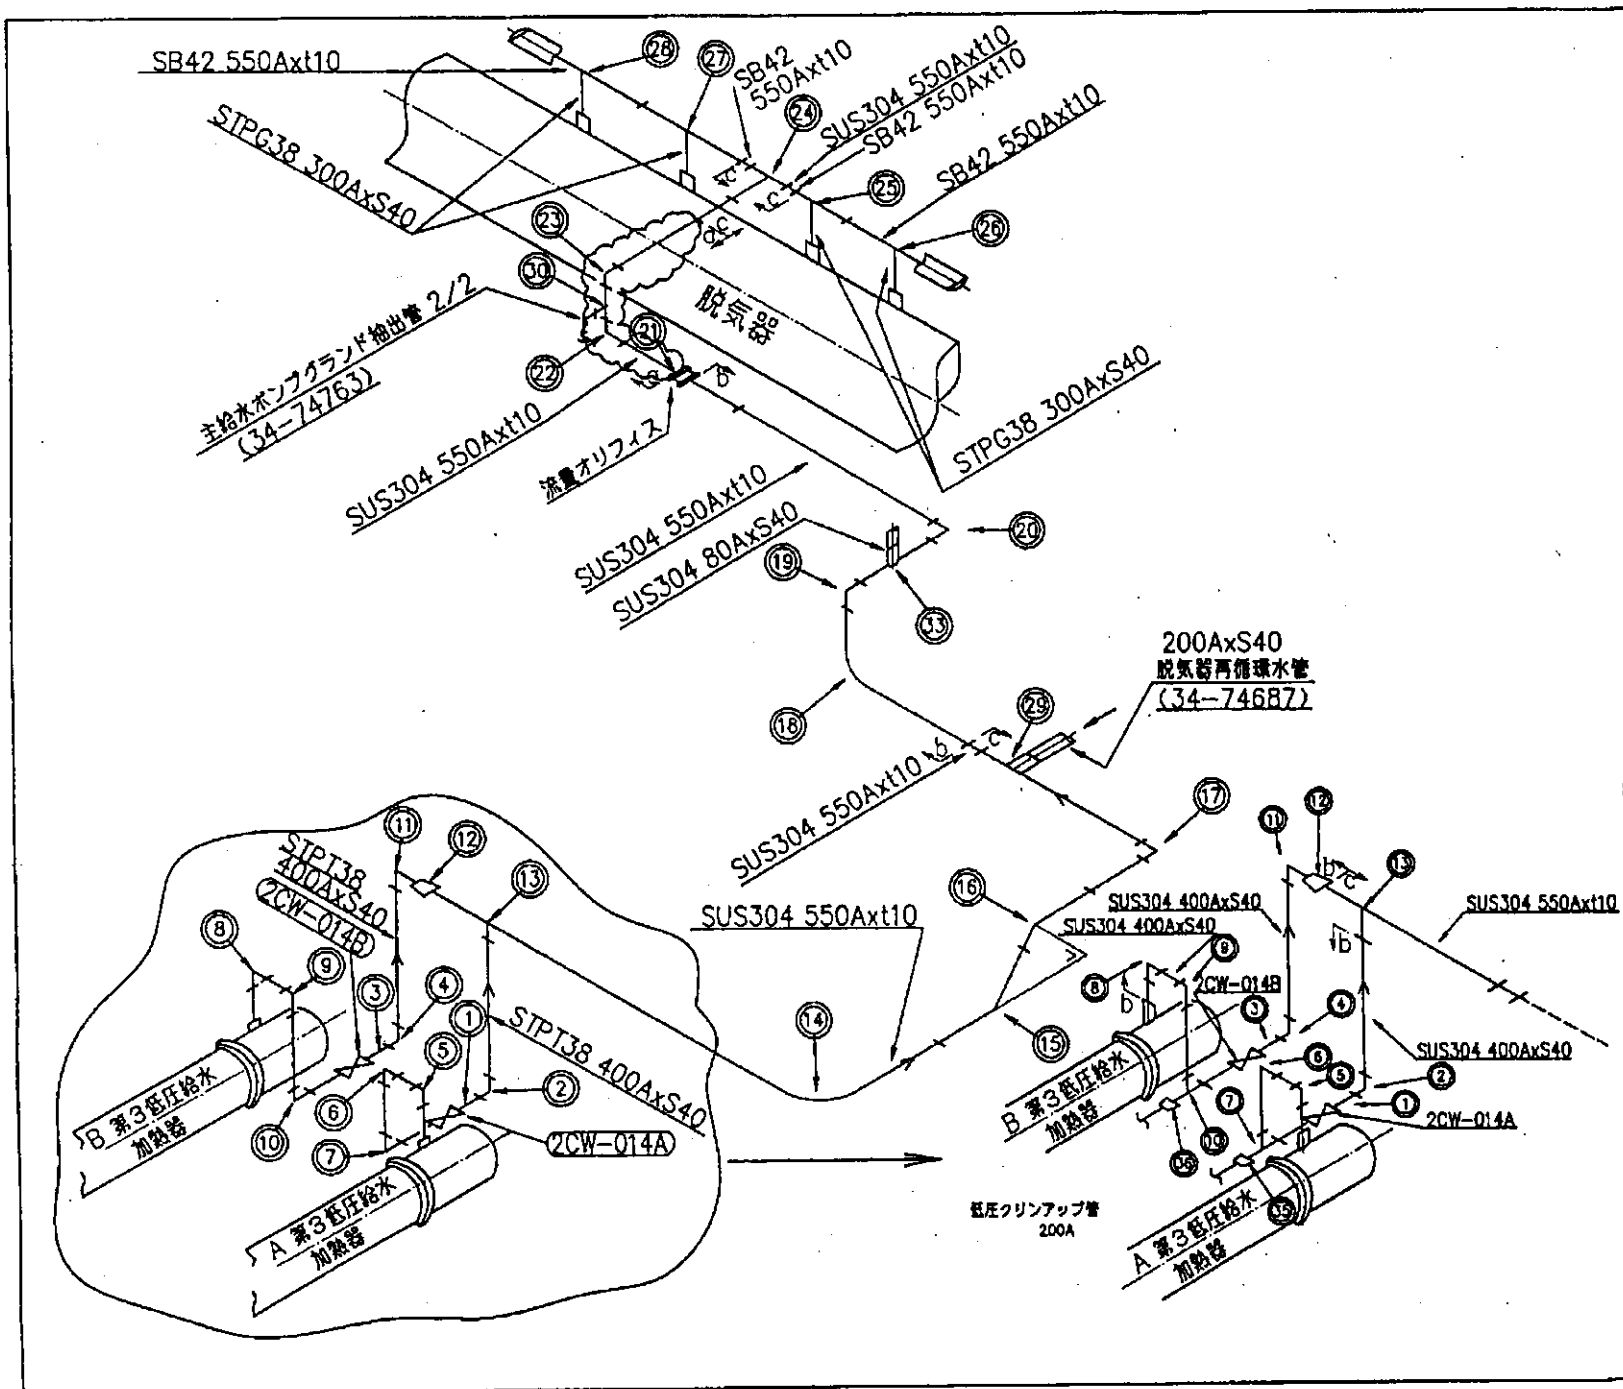

スケルトン No.		新	069	IB	51F
指針 区分	主				
	改造履歴				
1	a: #9回 SUSに取替 b: #10回 SUSに取替 c: #12回 SUS及びSB42に取替				
2	1.3ヒータ〜3ヒータ出口弁まで 29Kx125℃ 2.3ヒータ〜出口弁より脱気器まで 12.6Kx195℃ 3.  印図面修正 29 追加 (#6回) 4. 部改造 (L1-09544)     欠番とする				
最高使用圧力		29K	12.6 kg/cm ²		
最高使用温度		125℃	195℃		
クラス		A			
注文主		四電伊方2 T			
装置 図	34-74540				
系統名	復水管 6/6				
スケルトン No.			069		