

令和5年2月16日  
四国電力株式会社

## 伊方発電所3号機 定期事業者検査に伴う蒸気の排気のお知らせ

伊方発電所3号機は、令和5年2月23日から第16回定期事業者検査に入りますが、プラント停止操作に伴い、下記の期間、蒸気を排気する場合があります。

なお、これらの蒸気の排気は音の発生を伴うものがあることから、周辺地域の皆さまが蒸気の排気と音に不安を感じられないよう、念のためにお知らせするものです。

今後とも、伊方発電所の運営に対しまして、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 蒸気の排気期間（予定）

- (1) 補助ボイラ運転に伴う排気
  - ・令和5年2月21日（火）～ 令和5年6月9日（金）
- (2) 2次系ブローダウンタンク排気管からの排気
  - ・令和5年2月21日（火）～ 令和5年6月9日（金）
- (3) 主蒸気逃がし弁排気管からの排気
  - ・令和5年2月23日（木）～ 令和5年2月24日（金）

#### 2. 蒸気の排気箇所

別紙「伊方発電所3号機 蒸気排気箇所配置図」のとおり


#### 3. 弊社連絡先

伊方発電所 総務広報部 広報課

電話番号：0894-39-1701

（平日：9：00～17：00）

以上

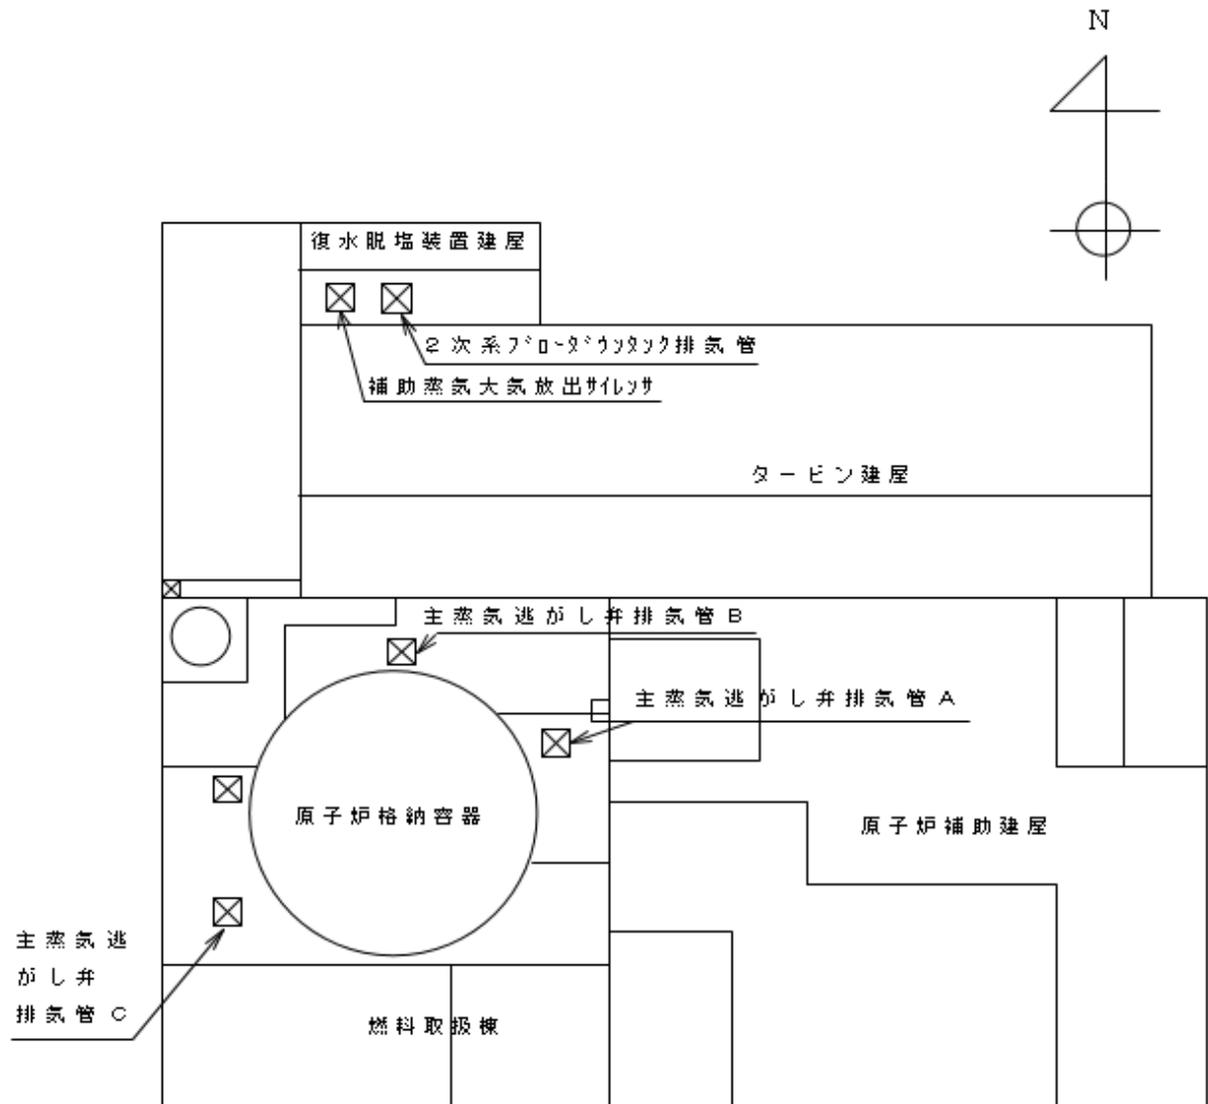

伊方発電所3号機 蒸気排気箇所配置図