

令和5年5月22日
四国電力株式会社

伊方発電所3号機 起動工程に伴う蒸気の排気のお知らせ（5月22日改正）

伊方発電所3号機は令和5年2月23日から第16回定期事業者検査を行っておりますが、起動工程に伴い、下記の期間で蒸気を排気する場合があります。

なお、これらの蒸気の排気は音の発生を伴うものがあることから、周辺地域の皆さまが蒸気の排気と音に不安を感じられないよう、念のためにお知らせするものです。

今後とも、伊方発電所の運営に対しまして、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 蒸気の排気期間（予定）

- (1) 主蒸気逃がし弁使用に伴う排気管からの蒸気排気
・令和5年5月22日（月）～令和5年5月26日（金）
- (2) 2次系ブローダウンタンク排気管からの蒸気排気
・令和5年5月22日（月）～令和5年6月9日（金）
- (3) 補助ボイラ補助蒸気大気放出サイレンサからの蒸気排気
・令和5年5月22日（月）～令和5年6月12日（月）
- (4) 蒸気発生器ブローダウンタンク排気管からの蒸気排気
・5月21日（日）
- (5) タービン動補助給水ポンプ排気管からの蒸気排気
・5月23日（火）

2. 蒸気の排気箇所

別紙「伊方発電所3号機 蒸気排気箇所配置図」のとおり


3. 弊社連絡先

伊方発電所 総務広報部 広報課

電話番号：0894-39-1701

（平日：9：00～17：00）

以上

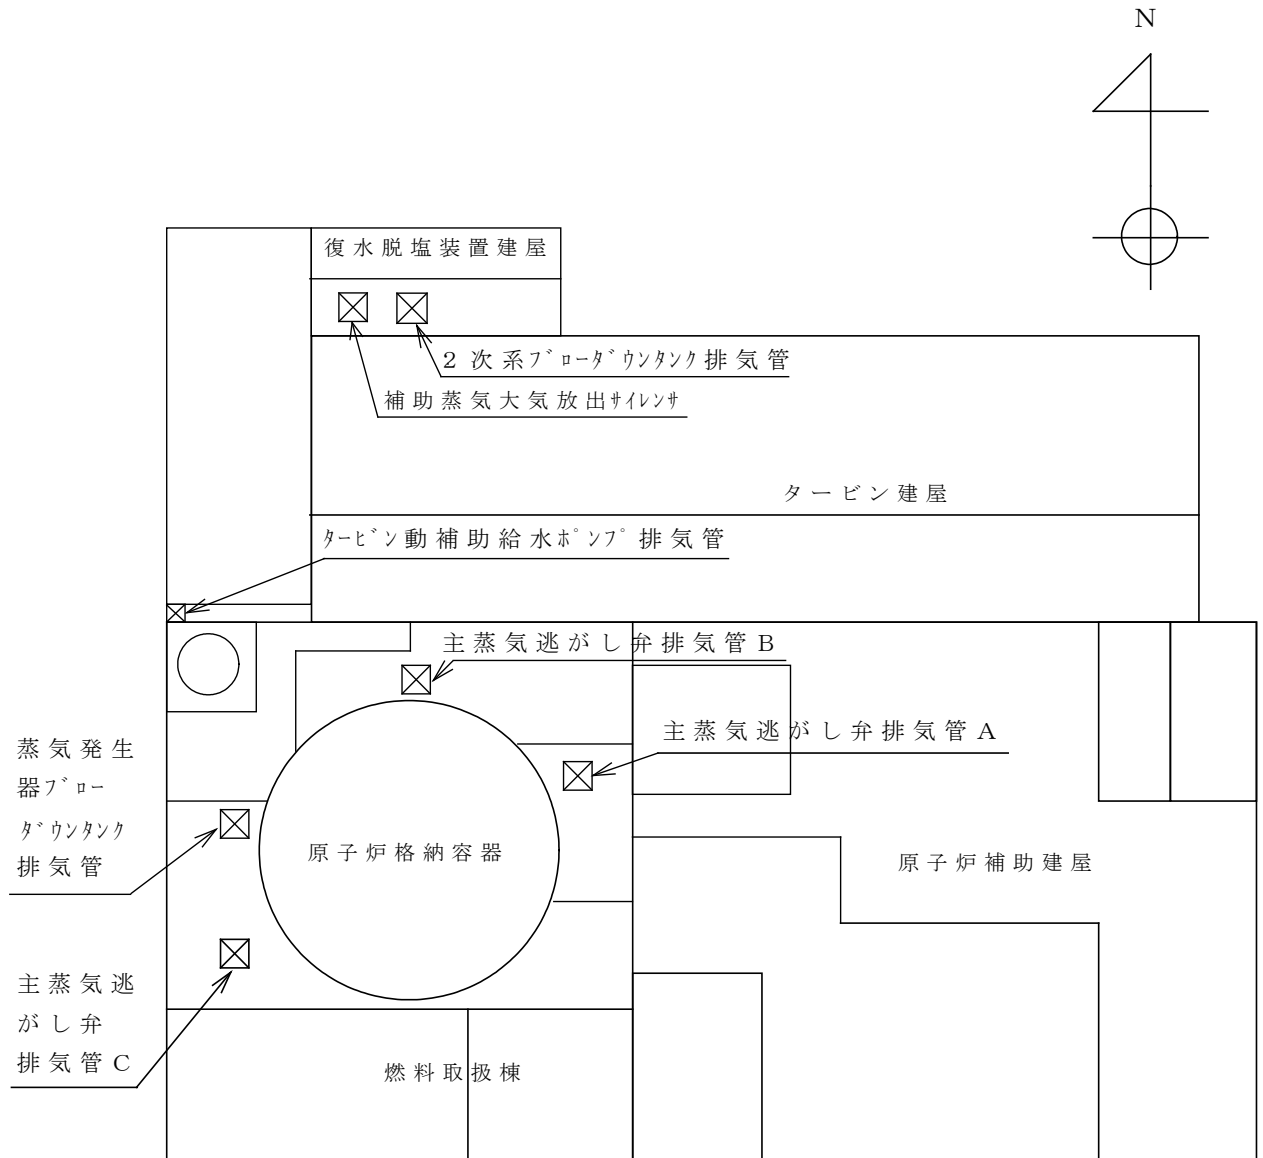

伊方発電所 3号機 蒸気排気箇所配置図