

令和6年9月19日
四国電力株式会社

伊方発電所3号機 定期事業者検査に伴う蒸気の排気のお知らせ

伊方発電所3号機は、令和6年7月19日から第17回定期事業者検査を行っておりますが、プラント起動操作に伴い、下記の期間、蒸気を排気する場合があります。

なお、これらの蒸気の排気は音の発生を伴うものがあることから、周辺地域の皆さまが蒸気の排気と音に不安を感じられないよう、念のためにお知らせするものです。

今後とも、伊方発電所の運営に対しまして、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 蒸気の排気期間（予定）

- (1) 補助ボイラ運転に伴う排気（補助蒸気大気放出サイレンサからの排気）
 - ・連続運転中* ～ 令和6年10月10日（木）
 - ※令和5年6月12日公表済
- (2) 2次系ブローダウンタンク排気管からの排気
 - ・令和6年9月26日（木）～ 令和6年10月10日（木）
- (3) 主蒸気逃がし弁排気管からの排気
 - ・令和6年9月26日（木）～ 令和6年9月30日（月）
- (4) 蒸気発生器ブローダウンタンク排気管からの蒸気排気
 - ・令和6年9月25日（水）
- (5) タービン動補助給水ポンプ排気管からの蒸気排気
 - ・令和6年9月27日（金）

2. 蒸気の排気箇所


別紙「伊方発電所3号機 蒸気排気箇所配置図」のとおり

3. 弊社連絡先

伊方発電所 総務広報部 広報課

電話番号：0894-39-1701（平日：9：00～17：00）

以上

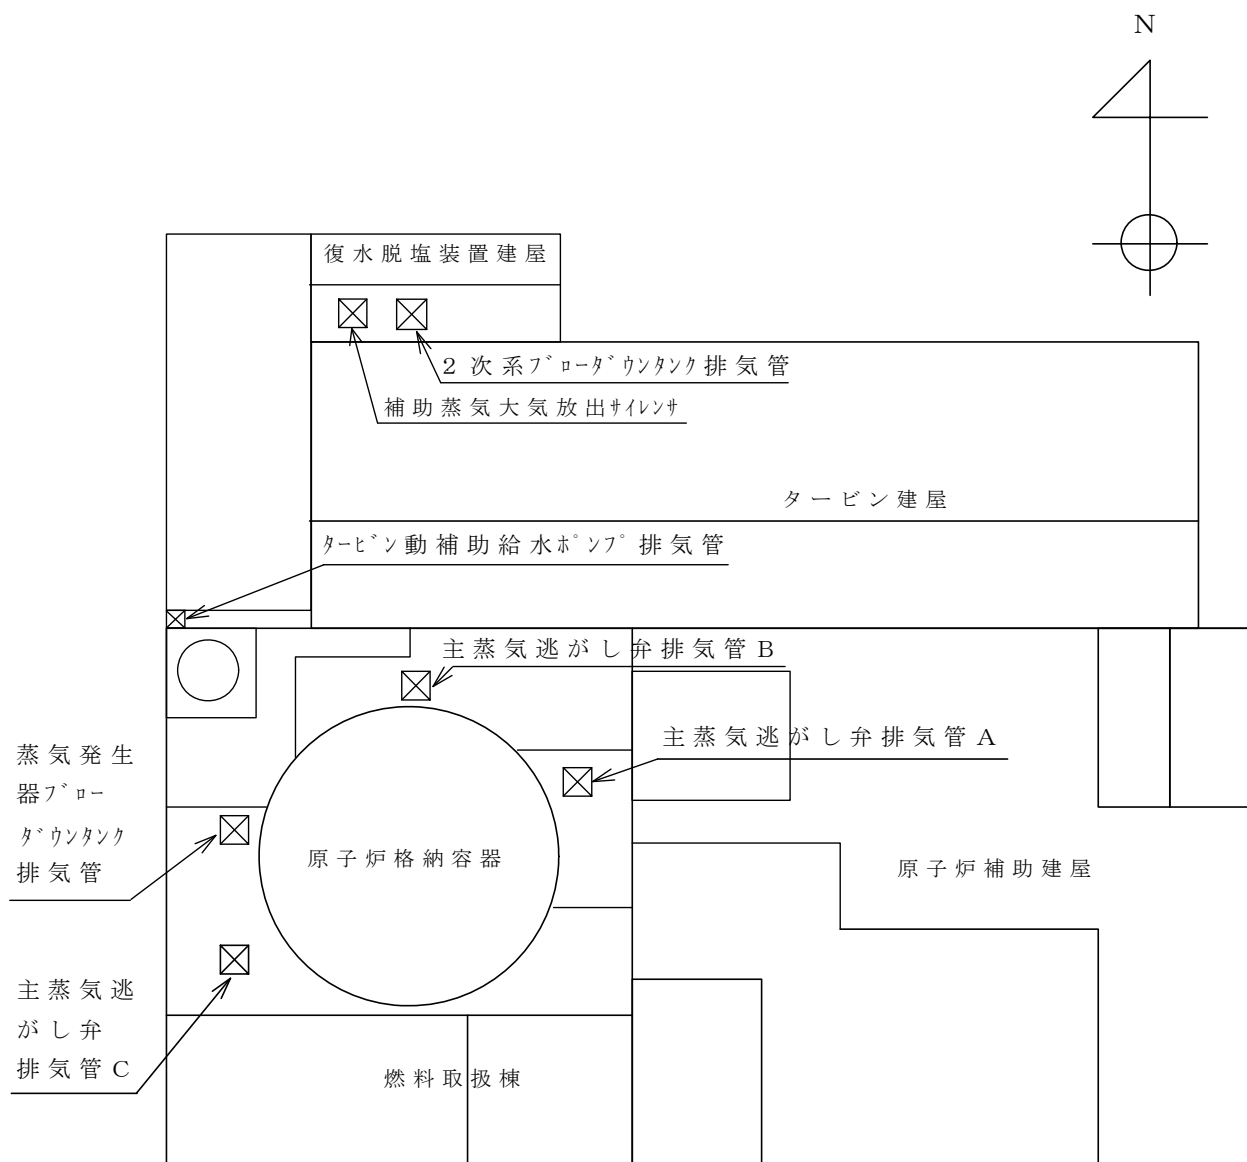

伊方発電所3号機 蒸気排気箇所配置図