

令和6年11月20日
四国電力株式会社

伊方発電所3号機 期間外定期検査に伴う蒸気排気のお知らせ

伊方発電所3号機の期間外定期検査における補助ボイラ試験に伴い、下記の期間で蒸気を排気する場合があります。

なお、これらの蒸気の排気は、音の発生を伴うものであることから、周辺地域の皆さまが蒸気の排気と音に不安を感じられないよう、念のためにお知らせするものです。

今後とも、伊方発電所の運営に対しまして、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 蒸気の排気期間

- (1) 補助ボイラ3A安全弁封鎖試験（補助蒸気大気放出サイレンサからの排気）
○令和6年11月27日（水） 9時30分～17時まで（予定）
- (2) 補助ボイラ3A性能試験（補助蒸気大気放出サイレンサからの排気）
○令和6年11月28日（木） 9時30分～17時まで（予定）
- (3) 補助ボイラ3B安全弁封鎖試験（補助蒸気大気放出サイレンサからの排気）
○令和6年12月24日（火） 9時30分～17時まで（予定）
- (4) 補助ボイラ3B性能試験（補助蒸気大気放出サイレンサからの排気）
○令和6年12月25日（水） 9時30分～17時まで（予定）

2. 蒸気の排気箇所


別紙「伊方発電所3号機 蒸気排気箇所配置図」のとおり

3. 弊社連絡先

伊方発電所 総務広報部 広報課

電話番号：0894-39-1701（平日：9:00～17:00）

以上

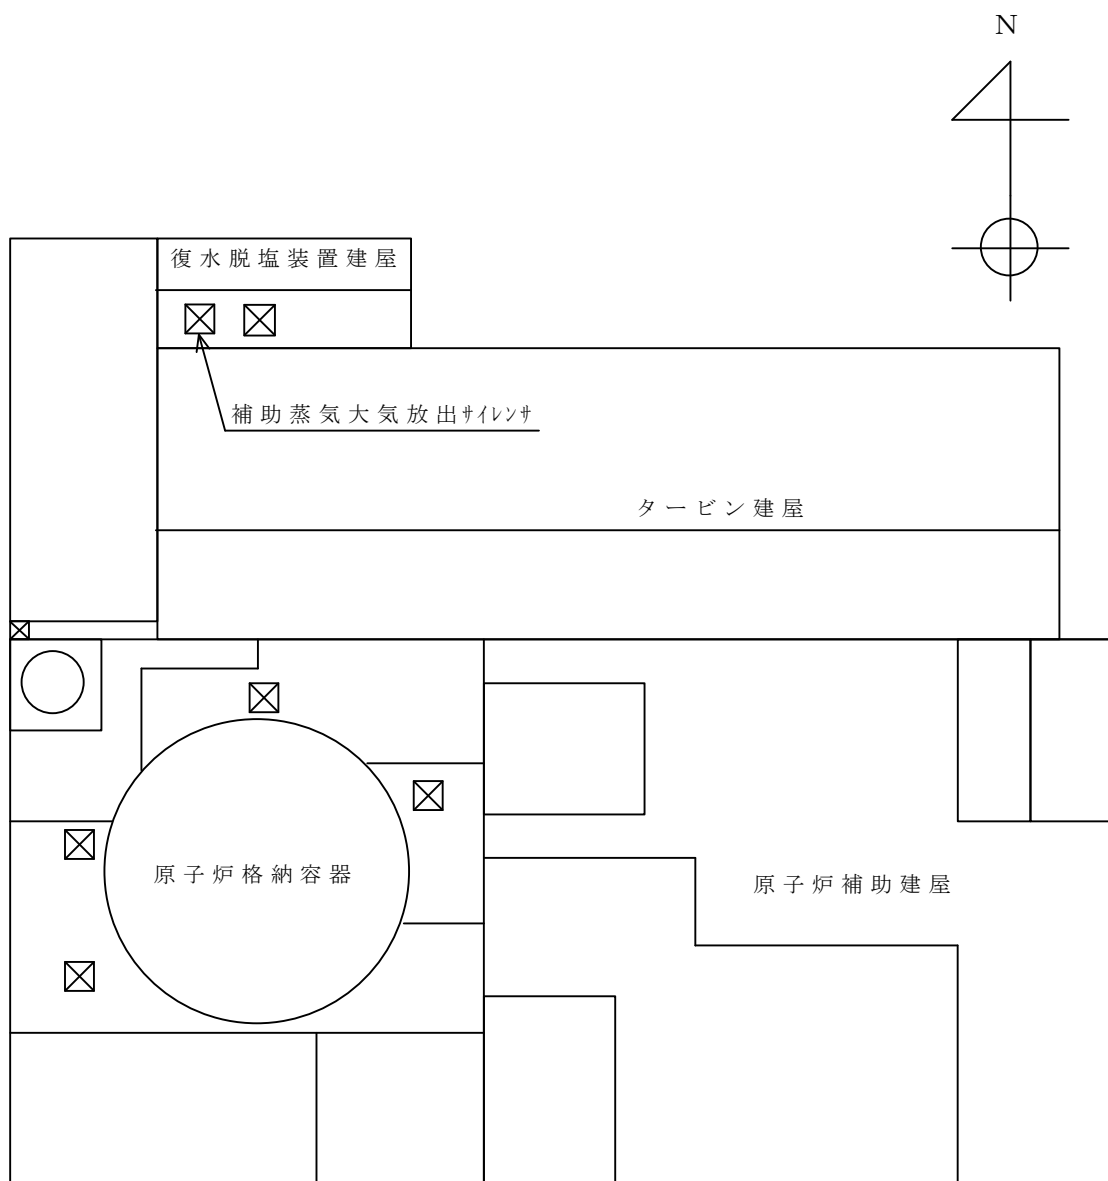

伊方発電所3号機 蒸気排気箇所配置図