

伊方原子力発電所
周辺環境放射線等調査結果

(平成21年度 第4・四半期)

平成22年7月

愛媛県

目 次

はじめに	1
1 環境放射線等調査結果	1
(1) 調査機関	1
(2) 調査対象期間	1
(3) 調査実施状況	1
(4) 調査地点	1
2 調査結果	8
(1) 空間放射線	8
(2) 環境試料の放射能	14
資料1 (愛媛県調査分)	20
資料2 (四国電力(株)調査分)	39
資料3 (伊方原子力発電所の運転管理状況)	46

はじめに

愛媛県及び四国電力(株)は、伊方原子力発電所環境安全管理委員会での審議を経て決定した「平成21年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査計画」に基づき調査を実施しているが、この度、第4・四半期の調査結果をとりまとめた。

1 環境放射線調査結果

(1) 調査機関 愛媛県

四国電力(株)

(2) 調査対象期間 平成22年1月～平成22年3月

(3) 調査実施状況

調査項目等		愛媛県		四国電力(株)			
		地点数	頻度	地点数	頻度		
空間放射線	線量率	モニタリングステーション・ポスト	8	連続	5	連続	
		シンチレーション式線量率計等	10	1回	4	1回	
		モニタリングカー等	6	1回	—	—	
		伝送式可搬型ポスト	6	1回	—	—	
		走行測定	3ルート	1回	—	—	
積算線量		30	1回	25	1回		
環境試料	陸上試料	大気浮遊じん		1	連続	—	—
				5	1回	1	1回
		陸水(河川水)		1	1回	—	—
		土壌		3	1回	—	—
	農産食品	みかん		—	—	2	1回
		野菜		3	1回	—	—
	植物	杉葉		2	1回	1	1回
	降下物		2	3回	—	—	
	海洋試料	海水		—	—	2	1回
		海産生物	魚類		1(1種類)	1回	—
無脊椎動物			1(2種類)	1回	1(1種類)	1回	
海藻類			1(1種類)	1回	2(2種類)	1回	

(4) 調査地点 図1～図6のとおり。

項目	愛媛県	四国電力
モニタリングステーション及びポスト	■	●
モニタリングポイント(線量率又は積算線量)	□	○

(参考) 図中の番号は、地点番号を示す。

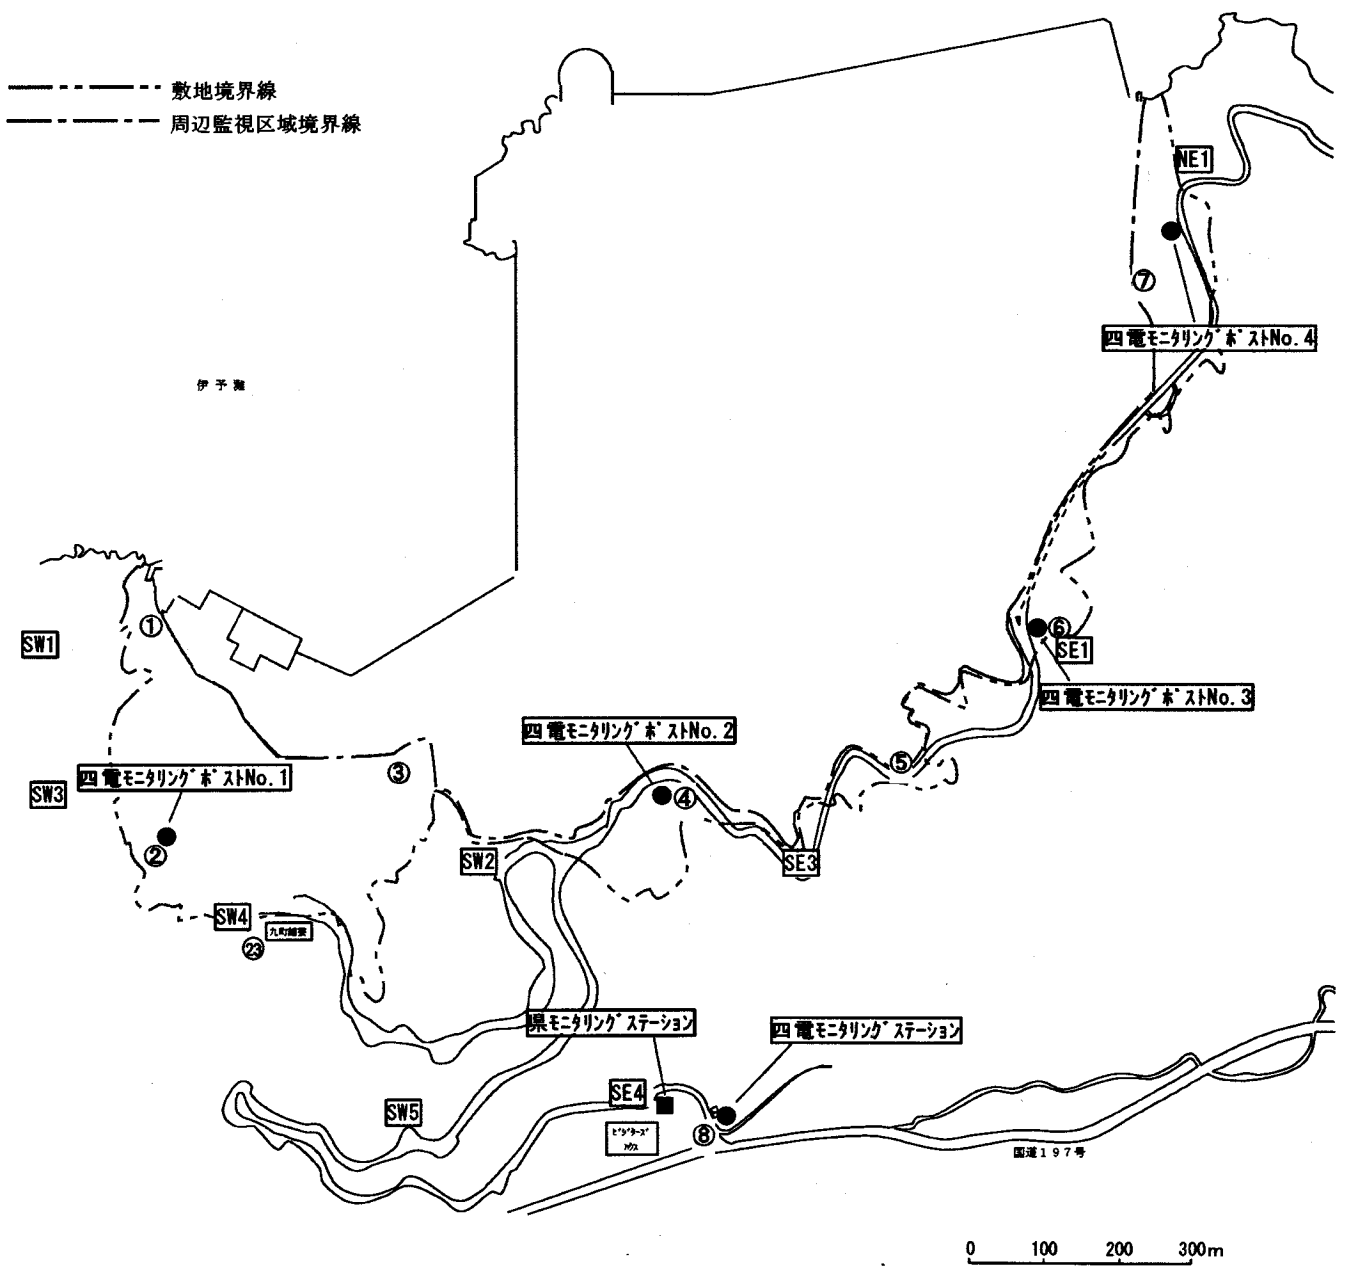


図1 調査地点図(空間放射線、発電所周辺)

項目	愛媛県	四国電力
環境試料	▲	△

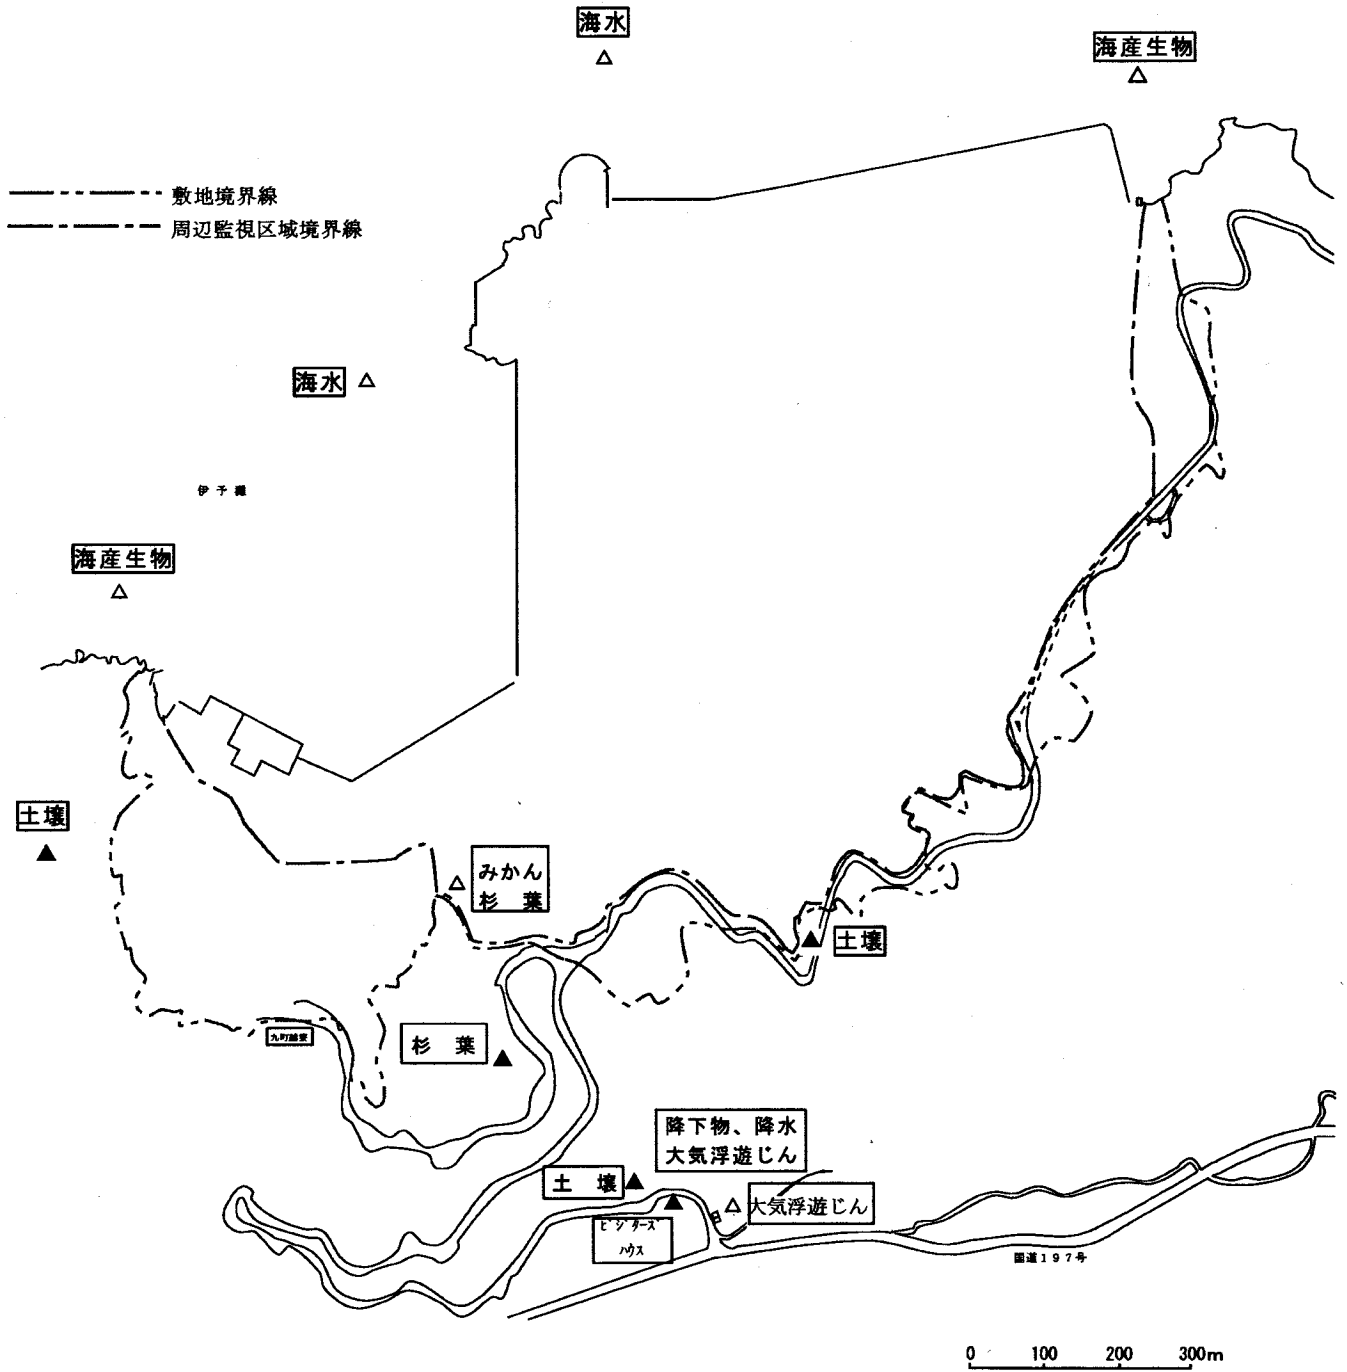


図2 調査地点図（環境試料、発電所周辺）

項目	愛媛県	四国電力
環境試料	▲	△

(参考) 図中の番号は、地点番号を示す。

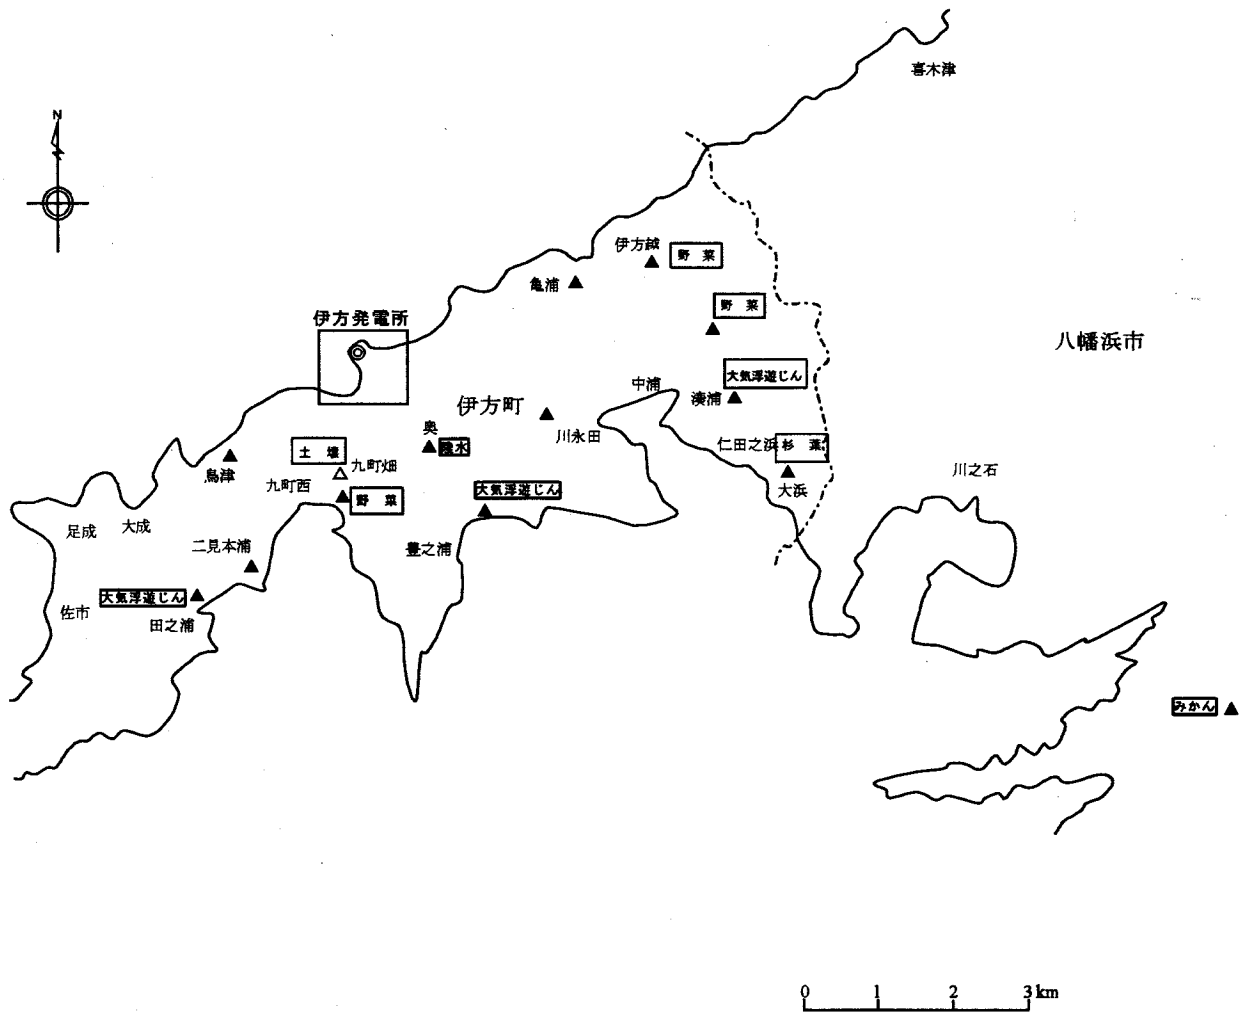


図4 調査地点図（環境試料、伊方町周辺）

項目	愛媛県	四国電力
モニタリングポイント(線量率又は積算線量)	□	○

(参考) 図中の番号は、地点番号を示す。

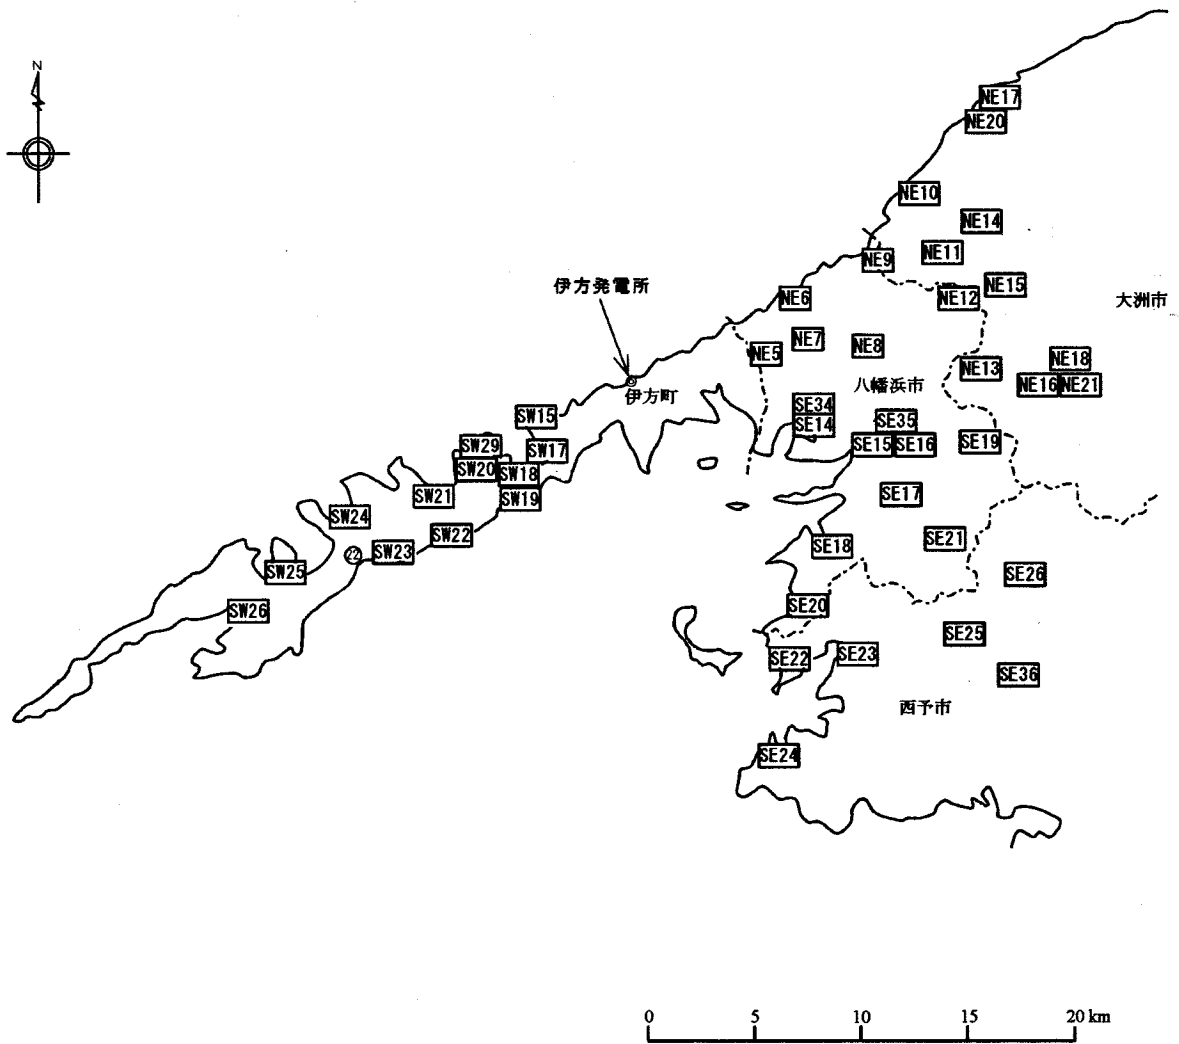


図5 調査地点図 (空間放射線、広域)

走行ルート	測定場所	測定地点 (測定範囲)
①	県道鳥井喜木津線	伊方越～大成
②	国道197号	大峠トンネル～瀬戸トンネル
③	町道灘線、湊浦奥線、奥石見線 (旧国道197号)	大浜～田之浦

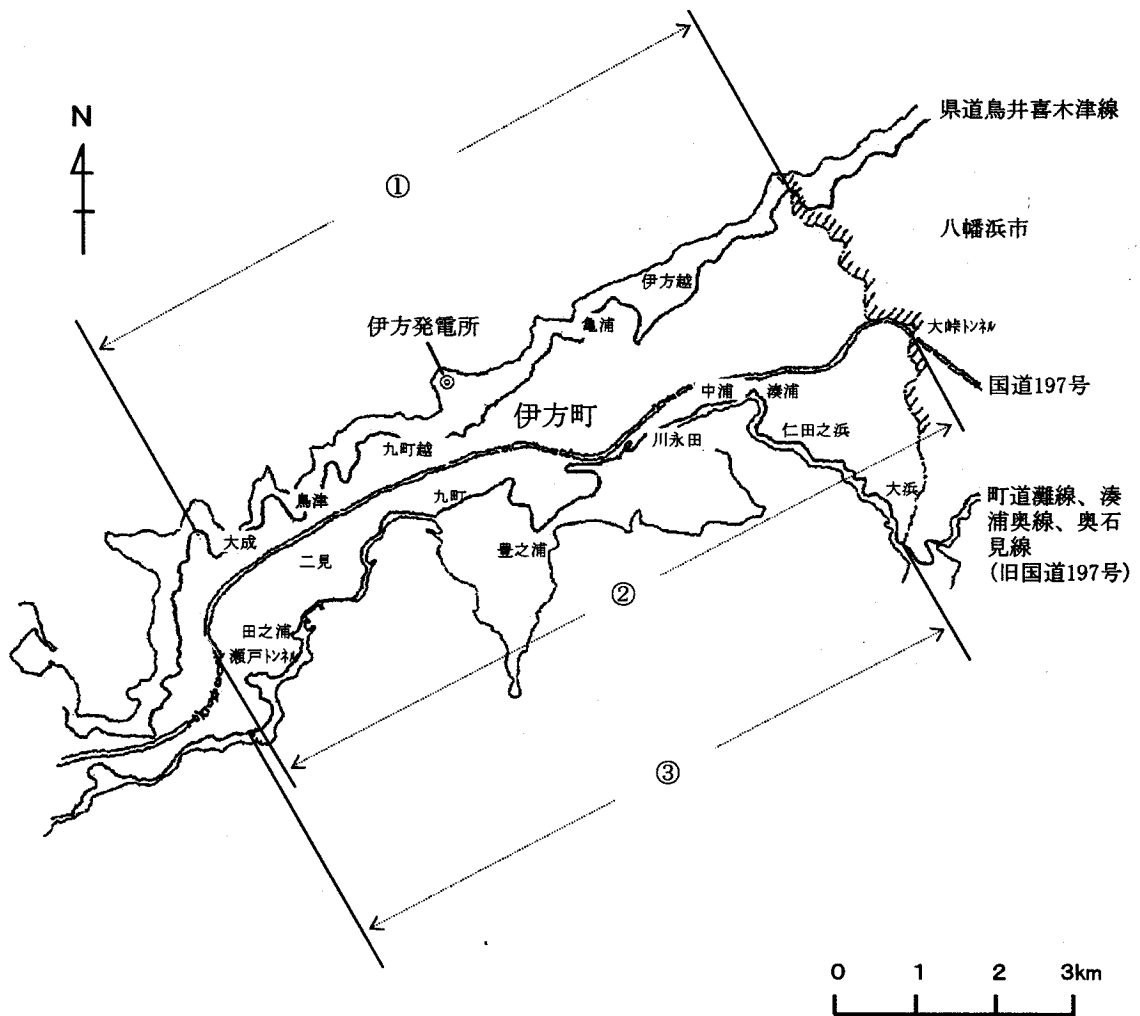


図6 調査地点図(空間放射線、走行測定)

2 調査結果

平成21年度第4・四半期における環境放射線等の調査結果は、昨年度までの調査結果と比較して同じ程度であった。

(1) 空間放射線

ア モニタリングステーション及びモニタリングポストにおける線量率^(注1)

原子力施設からの予期しない放射性物質の放出を監視するために、愛媛県モニタリングステーション1局、モニタリングポスト7局、四国電力(株)モニタリングステーション1局、モニタリングポスト4局で実施しているNaI(Tl)シンチレーション検出器による線量率の第4・四半期における連続測定結果は、1時間平均値が最低11、最高62ナノグレイ/時の範囲内であった^(注2)。

降雨時においては、過去の測定値から求めた「平均値+標準偏差の3倍」^(注3)を超える値が観測されたが、これらについては、いずれも

- 降雨に対応して発生している。
- 発電所を中心に設置された異なる方位のモニタで同時に増加を観測している。
- ガンマ線スペクトルから自然放射性核種(ラドン子孫核種)によるピークは認められるが、他の特異なピークは見られない。(表1) (図7)

また、降雨時以外についても、降雨時と同様に評価を行った結果、ガンマ線スペクトルに自然放射性核種による上昇は見られたが、人工放射性核種による特異なピークは見られない。(表2) (図7)

これらのことから、「平均値+標準偏差の3倍」を超える値については、いずれも自然放射線の変動によるものであり、今期の測定結果からは、原子力施設からの放出と考えられる線量率の変化は、認められなかった。

また、愛媛県モニタリングステーション1局、モニタリングポスト7局において電離箱検出器により行っている線量率測定結果は、1時間平均値が最低37、最高102ナノグレイ/時の範囲内であった^(注4)。

(注1) 線量率は、空気吸収線量率として表示している。

(注2) 宇宙線寄与分は、ほとんど含まれていない。

(注3) 過去の測定値から求めた「平均値+標準偏差の3倍」は、原子力施設の安全性を評価するものではなく、多数の測定データをふるい分け、これを超えたものについて、原因調査を行うためのものである。

(注4) 宇宙線寄与分が約30ナノグレイ/時含まれている。

表1 線量率測定結果（降雨時「平均値+標準偏差の3倍」を超えたもの）

測定機関名			愛 媛 県								四 国 電 力 株					伊 方 発 電 所
測定局名			モニタリングステーション	モニタリングポスト伊方越	モニタリングポスト九町	モニタリングポスト湊浦	モニタリングポスト川永田	モニタリングポスト豊之浦	モニタリングポスト加周	モニタリングポスト大成	モニタリングステーション	モニタリングポストNo.1	モニタリングポストNo.2	モニタリングポストNo.3	モニタリングポストNo.4	
過去の測定値から求めた「平均値+標準偏差の3倍」(nGy/h)			45	45	49	39	47	42	52	35	38	42	43	43	42	—
過去の測定値から求めた平均値(nGy/h)			24	26	30	22	29	20	31	25	21	22	22	21	22	—
—	測定月日時	測定値(nGy/h)	時間雨量(mm) 風 向 風速(m/s)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	測定値(nGy/h)	時間雨量(mm) 風 向 風速(m/s)
1	2月1日8時	48	3.5 NNW 4.1	47	52	42	51	46	54	39	41	48	48	45	46	3.5 NE 4.2
2	2月1日9時	56	5.5 NNW 4.5	52	57	46	55	49	62	45	48	59	57	54	54	4.5 NE 4.4
3	2月1日10時	58	5.0 NNW 5.9	55	62	48	56	52	62	44	50	58	58	56	55	5.5 NE 5.9
4	2月1日11時	55	5.0 NNW 6.9	56	57	45	54	47	58	41	48	54	55	53	52	5.0 NE 5.8
5	2月1日12時	52	5.0 NNW 6.8	51	54	42	51	44	55	39	45	51	52	49	48	5.0 NE 6.1
6	2月1日14時	(43)	1.0 NNW 7.7	(42)	(48)	(39)	(45)	(37)	(50)	36	(37)	(40)	(41)	(39)	(38)	1.5 NNE 11.9
7	2月1日15時	(41)	0.5 NNW 8.9	(44)	(45)	40	(45)	(38)	(47)	(34)	(34)	(36)	(39)	(37)	(35)	0.5 NNE 10.0
8	2月27日23時	51	4.0 NW 4.8	48	54	40	48	44	58	40	44	48	49	50	48	3.5 NNW 5.7
9	2月27日24時	52	1.5 NNW 5.6	50	55	43	51	48	57	41	45	50	50	52	50	2.0 NW 5.6
10	3月1日14時	(43)	2.5 SSE 9.8	(44)	(49)	(39)	48	44	(51)	37	39	43	44	44	44	2.5 ESE 5.5

6

第4・四半期において、上記「平均値+標準偏差の3倍」を超えたもの

測定機関名			愛 媛 県														四 国 電 力 ㈱					伊 方 発 電 所
測定局名			モニタリングステーション	モニタリングポスト伊方越	モニタリングポスト九町	モニタリングポスト湊浦	モニタリングポスト川永田	モニタリングポスト豊之浦	モニタリングポスト加周	モニタリングポスト大成	モニタリングステーション	モニタリングポストNo.1	モニタリングポストNo.2	モニタリングポストNo.3	モニタリングポストNo.4	—						
過去の測定値から求めた「平均値+標準偏差の3倍」(nGy/h)			45	45	49	39	47	42	52	35	38	42	43	43	42	—						
過去の測定値から求めた平均値(nGy/h)			24	26	30	22	29	20	31	25	21	22	22	21	22	—						
	—	測定月日時	測定値 (nGy/h)	時間雨量(mm)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	時間雨量(mm)					
				風 向													風 速(m/s)	風 向	風 速(m/s)			
第4・四半期において、上記「平均値+標準偏差の3倍」を超えたもの	11	3月1日15時	(41)	1.0 SE 10.2	(39)	(48)	(37)	(45)	44	(51)	39	(38)	(41)	(41)	(41)	(42)	1.5 ESE 6.0					
	12	3月1日19時	(42)	3.0 SSE 6.3	49	(46)	41	(47)	(40)	(50)	(34)	(38)	(41)	(41)	(43)	43	3.5 SSE 5.8					
	13	3月9日4時	(43)	3.0 NNW 8.8	(41)	(48)	(35)	(43)	(40)	(50)	36	(37)	43	(43)	(39)	(40)	3.5 NE 8.2					
	14	3月25日4時	(43)	2.0 NNW 6.5	(44)	(45)	(35)	(44)	(36)	(50)	36	(37)	(40)	(41)	(40)	(39)	2.0 NNE 6.9					
	15	3月25日7時	(43)	2.0 NNW 6.3	(43)	(47)	41	48	43	(52)	37	(37)	(39)	(40)	(40)	(38)	1.5 NNE 7.9					
	16	3月25日8時	(45)	3.0 NNW 6.0	(44)	51	44	52	49	57	40	39	(42)	(43)	(42)	(40)	3.0 NNE 9.5					

(参考)

- 「平均値+標準偏差の3倍」及び「平均値」は、モニタリングポスト大成及び四国電力㈱モニタリングステーション及びモニタリングポストについては、平成19年度及び平成20年度の測定値をもとに算出した。また、愛媛県モニタリングステーション、モニタリングポスト伊方越、九町、湊浦、川永田、豊之浦、加周については、平成21年3月に検出器の更新を行ったため、平成21年4月から平成22年3月までの12ヶ月間の測定値をもとに算出した。
- () 内の測定値は、「平均値+標準偏差の3倍」を超えていない値であるが、他の測定局との比較のため参考までに掲げた。
- 測定値には宇宙線寄与分はほとんど含まれていない。
- 今期の降雨抽出時間は延べ366時間であり、降雨による線量の増加は3.1μGyであった。(平成20年度の降雨抽出時間は延べ1112時間であり、降雨による線量の増加は7.9μGyであった。)
- 降雨時については、測定値の分布は、通常、高線量率側がほぼ指数関数で表されるような分布となる。

表2 線量率測定結果（降雨時以外「平均値+標準偏差の3倍」を超えたもの）

測定機関名			愛 媛 県							四 国 電 力 株							
測定局名			モニタリングステーション	モニタリングポスト伊方越	モニタリングポスト九町	モニタリングポスト湊浦	モニタリングポスト川永田	モニタリングポスト豊之浦	モニタリングポスト加周	モニタリングポスト大成	モニタリングステーション	モニタリングポストNo.1	モニタリングポストNo.2	モニタリングポストNo.3	モニタリングポストNo.4	伊方発電所	
過去の測定値から求めた「平均値+標準偏差の3倍」(nGy/h)			19	21	26	18	25	14	26	22	17	16	16	15	16	—	
過去の測定値から求めた平均値(nGy/h)			17	19	24	16	23	12	24	20	14	14	14	13	14	—	
	—	測定月日時	測定値 (nGy/h)	風 向 風速(m/s)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	風 向 風速(m/s)	
第4・四半期において、上記「平均値+標準偏差の3倍」を超えたもの	1	2月11日23時	(19)	NNW 9.0	22	(26)	(18)	(24)	(14)	(26)	(22)	(16)	(16)	(16)	(14)	(16)	NE 10.0
	2	2月11日24時	(18)	NNW 8.5	22	(25)	(18)	(24)	(13)	(26)	(22)	(16)	(16)	(15)	(14)	(15)	NE 8.9
	3	2月23日10時	(19)	NNW 5.7	22	(26)	(18)	(25)	点検中	(26)	23	(17)	17	(16)	(15)	(16)	NE 3.3
	4	2月23日11時	(19)	NNW 5.4	22	(26)	(17)	(24)	点検中	(26)	23	(16)	17	(16)	(15)	(16)	NE 3.9
	5	2月23日12時	(19)	NNW 5.7	22	(26)	(17)	(24)	点検中	(26)	23	(16)	(16)	(16)	(14)	(16)	NE 4.3
	6	2月23日13時	(18)	NNW 5.2	22	(26)	(17)	(24)	(13)	(26)	23	(16)	(16)	(15)	(14)	(16)	NE 3.1
	7	2月23日14時	(18)	NNW 3.2	点検中	(26)	(16)	(23)	(12)	(26)	23	(15)	(16)	(15)	(14)	(15)	NE 1.5
	8	2月24日11時	(18)	WNW 1.3	21	(25)	(17)	(24)	(13)	点検中	23	(15)	(16)	(15)	(14)	(15)	NE 4.1
	9	2月27日10時	(18)	NNW 8.0	22	(26)	(18)	(24)	(13)	(26)	(22)	(16)	(15)	(15)	(14)	(16)	NNE 10.0
	10	2月27日11時	(19)	NNW 7.6	22	(26)	(18)	(24)	(13)	(25)	(22)	(16)	(16)	(15)	(14)	(15)	NE 6.1

測定機関名			愛 媛 県							四 国 電 力 株							
測定局名			モニタリングステーション	モニタリングポスト伊方越	モニタリングポスト九町	モニタリングポスト湊浦	モニタリングポスト川永田	モニタリングポスト豊之浦	モニタリングポスト加周	モニタリングポスト大成	モニタリングステーション	モニタリングポストNo.1	モニタリングポストNo.2	モニタリングポストNo.3	モニタリングポストNo.4	伊方発電所	
過去の測定値から求めた「平均値+標準偏差の3倍」(nGy/h)			19	21	26	18	25	14	26	22	17	16	16	15	16	—	
過去の測定値から求めた平均値(nGy/h)			17	19	24	16	23	12	24	20	14	14	14	13	14	—	
	—	測定月日時	測定値 (nGy/h)	風 向 風速(m/s)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	測定値 (nGy/h)	風 向 風速(m/s)	
第4・四半期において、上記「平均値+標準偏差の3倍」を超えたもの	11	3月1日22時	(18)	SSE 3.6	22	(26)	(18)	(24)	(14)	(26)	(22)	(16)	(15)	(15)	(14)	(15)	S 5.1
	12	3月24日2時	(19)	NNW 6.4	22	(26)	(18)	(24)	(13)	(25)	(22)	(17)	(16)	(16)	(14)	(16)	NE 5.0

(参考)

- 1 「平均値+標準偏差の3倍」及び「平均値」は、モニタリングポスト大成及び四国電力株モニタリングステーション及びモニタリングポストについては、平成19年度及び平成20年度の測定値をもとに算出した。また、愛媛県モニタリングステーション、モニタリングポスト伊方越、九町、湊浦、川永田、豊之浦、加周については、平成21年3月に検出器の更新を行ったため、平成21年4月から9月までの6ヶ月間の測定値をもとに算出した。
- 2 ()内の測定値は、「平均値+標準偏差の3倍」を超えていない値であるが、他の測定局との比較のため参考までに掲げた。
- 3 測定値には宇宙線奇与分はほとんど含まれていない。
- 4 降雨時以外については、測定値の頻度分布は、通常、正規分布(分布の幅が広がる傾向がある。)となる。

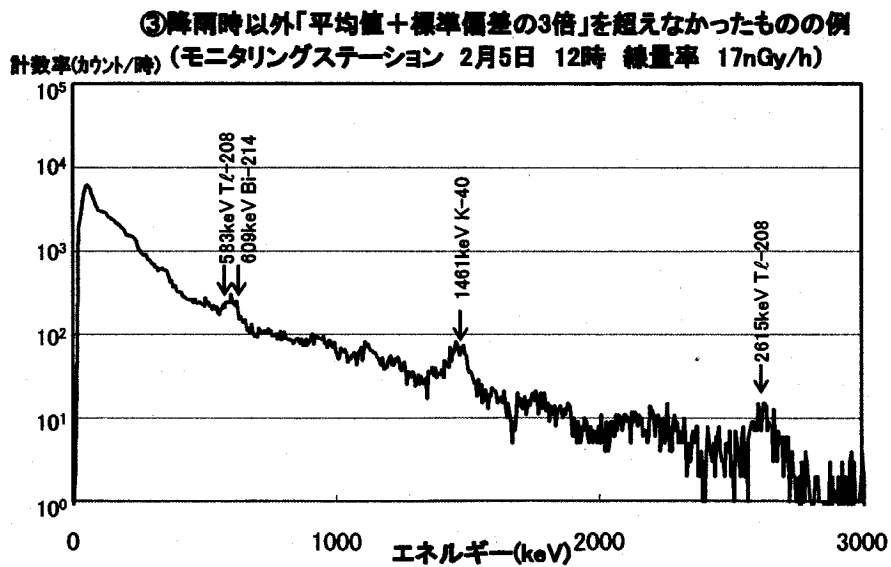
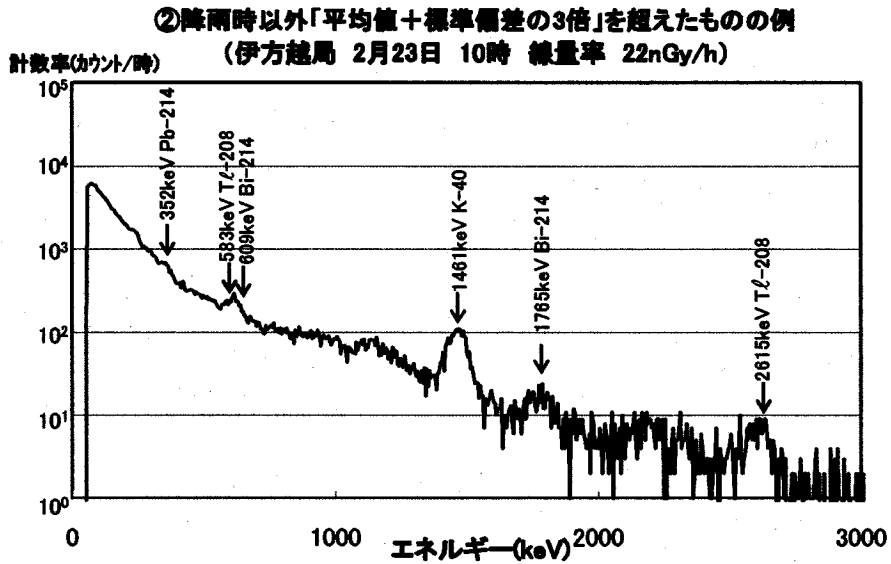
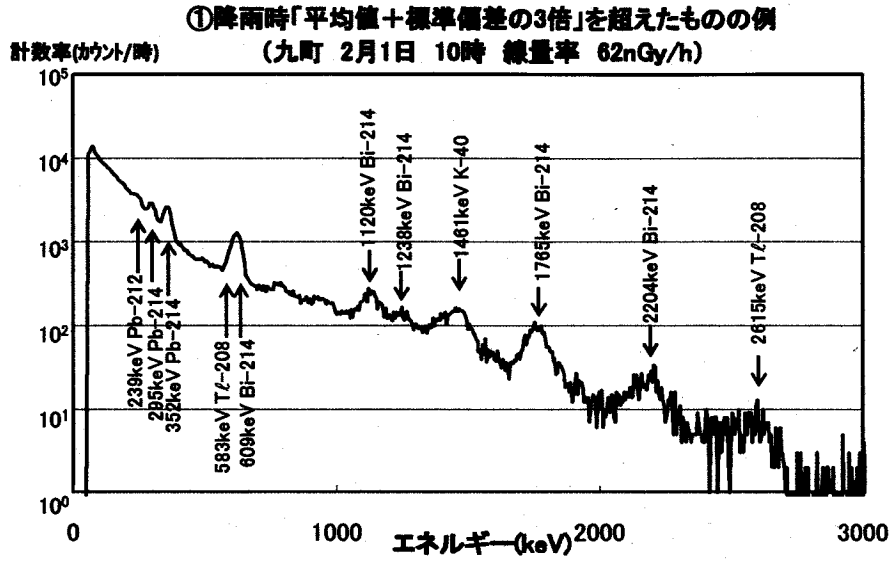


図7 愛媛県測定局における空間ガンマ線スペクトル図(例)

イ モニタリングポイントにおける積算線量^(注1)

空間放射線からの外部被ばくによる線量の状況を知るために実施している積算線量の第4・四半期における測定結果は、愛媛県が測定している28地点^(注2)において最低78、最高130マイクログレイ/3か月の範囲内にあり、四国電力(株)が測定している25地点において最低85、最高120マイクログレイ/3か月の範囲内であった。

愛媛県実施分については、過去における測定値の「平均値+標準偏差の3倍」を超えるものではなく、また、四国電力実施分については、熱ルミネセンス線量計による過去の測定値の「平均値+標準偏差の3倍」を超えるものではなく、自然変動の範囲内であった。また、測定地点を変更したもの(県測定地点番号NE20)(四電測定地点番号No. 9、11)についても、自然変動の範囲内であり、他の測定結果と比較して特異なものではなかった。(表3、4)

なお、四国電力(株)実施分については、平成18年度に従来の熱ルミネセンス線量計と蛍光ガラス線量計の並行測定を実施し、両者間の測定値に相関が見られたことから、平成19年度から蛍光ガラス線量計による測定に切り替えている。

(注1) 積算線量は、空気吸収線量として表示している。

(注2) 愛媛県実施の測定地点NE6については、設置ミスにより測定用ガラス素子を回収できなかったため、欠測。なお、伊方発電所から北東方向に設置している当該地点NE6以外の複数地点の積算線量測定結果及びモニタリングポスト伊方越局での空間放射線線量率の常時測定結果から、周辺環境に伊方発電所からの影響がないことを確認済み。

(2) 環境試料の放射能

伊方町における環境試料の第4・四半期の核種分析結果及び全ベータ放射能測定結果は、昨年度までの調査結果と比較して同じ程度であった。(表5、6)

今期、環境試料から検出されたセシウム-137等の人工放射性核種については、伊方原子力発電所1号機運転開始前から継続して検出されているものであり、近年、測定値に大きな変動は認められないことから、過去に行われた大気圏内の核爆発実験等の影響と判断した。

表3 積算線量測定結果 (愛媛県)

(単位: $\mu\text{Gy}/3\text{ヶ月}$)

地点 番号	測定場所		測定地点名	蛍光ガラス線量計		
	市町	地名		平成21年度 第4・四半期	平成13年度第3・四半期～ 平成20年度	
					各四半期 の測定値 ^(注1,2)	平均値+標準偏 差の3倍 ^(注1,2,3)
NE1	伊方町	亀浦	柿ヶ谷	80	77 ~ 86	88
NE4		伊方越	伊方越老人憩いの家	92	87 ~ 100	102
NE19		亀浦	亀浦集会所	115	107 ~ 125	127
SE1		発電所周辺	四電モクリンゴホストNo.3下	80	76 ~ 86	88
SE3		発電所周辺	九町越	85	81 ~ 90	92
SE4		九町	九町越公園	97	93 ~ 106	106
SE6		九町	奥集会所	114	111 ~ 121	124
SE7		豊之浦	豊之浦小学校跡	101	97 ~ 109	110
SE9		川永田	川永田コミュニティセンター	101	98 ~ 111	112
SE11		湊浦	伊方明治百年記念公園	92	86 ~ 95	97
SE30		湊浦	伊方町役場	110	104 ~ 123	131
SE32		豊之浦	豊之浦配水池	80	76 ~ 88	88
SW1		発電所周辺	四電九町越PRモニタ北	82	77 ~ 87	90
SW5		九町	九町越	78	74 ~ 82	85
SW7		九町	九町小学校	89	85 ~ 97	99
SW9		二見本浦	町見中学校跡	118	112 ~ 128	128
SW11		鳥津	鳥津集会所	95	91 ~ 106	110
SW15		足成	足成集会所	95	90 ~ 100	104
SW18		三机	瀬戸総合体育館	87	83 ~ 95	98
SW23		大久	大久保育所	115	108 ~ 119	120
SW26	三崎	総合体育館	124	120 ~ 135	133	
SW29	三机	瀬戸総合支所	96	89 ~ 102	101	
NE6	八幡浜市	保内町喜木津	喜木津小学校跡	— ^(注4)	104 ~ 119	118
SE34		保内町宮内	保内庁舎	116	(110 ~ 120)	(124)
SE35		北浜	県八幡浜支局	122	119 ~ 136	138
NE20	大洲市	長浜	長浜中学校	105	[102 ~ 116]	[117]
NE21		大洲	大洲高校	130	119 ~ 135	138
SE23	西予市	三瓶町朝立	朝立公園	103	97 ~ 111	114
SE36		宇和町卯之町	西予市役所	122	116 ~ 129	133

(対照地点)

RF1 ^(注5)	松山市	三番町	衛生環境研究所	196	192 ~ 211	212
---------------------	-----	-----	---------	-----	-----------	-----

(注1)平成16年度第2・四半期から、地点番号SW23は地点変更され、平成17年度第1・四半期から、地点番号SW15は地点変更、SW18は新規追加された。

(注2)地点番号SE34は、平成18年度第4・四半期に地点変更されたため、変更後の値を()で掲げた。地点番号NE20は、平成21年度第1・四半期に測定地点が変更されたが、変更前の値を[]で参考までに掲げた。

(注3)標準偏差は測定値のばらつきを示すもので、測定値が「平均値+標準偏差の3倍」を超えなければ、ほぼ自然変動と一般的には考えられている。

(注4)地点番号NE6は、設置ミスにより測定用ガラス素子を回収できなかったため、欠測。

(注5)地点番号RF1(松山市)は、花崗岩質のため、積算線量が大きな値となっている。

表4 積算線量測定結果(四国電力㈱)

(単位: $\mu\text{Gy}/3$ か月)

地点 番号	測定場所		測定地点名	蛍光ガラス線量計			熱ルミネセンス線量計 (TLD) ^(注1)	
				平成21年度 第4・四半期	平成18～平成20年度 ^(注2)		平成9～平成18年度 ^(注2)	
	市町	地名			各四半期 の測定値	平均値+標準 偏差の3倍 ^(注3)	各四半期 の測定値	平均値+標準 偏差の3倍 ^(注3)
1	伊方町	発電所周辺	四電モニタリングポイントNo.1	90	82～91	95	87～108	111
2		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo.2	88	80～88	91	86～101	104
3		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo.3	93	85～93	96	91～109	111
4		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo.4	97	91～100	102	91～114	116
5		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo.5	85	78～87	89	82～103	105
6		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo.6	94	84～93	97	90～114	114
7		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo.7	91	85～93	95	84～104	107
8		九町九町越	四電モニタリングポイントNo.8	86	78～86	89	78～99	101
9		三机佐市	四電モニタリングポイントNo.9	100	[89～99]	[103]	[91～113]	[117]
10		足成	四電モニタリングポイントNo.10	102	95～104	107	95～113	118
11		二見古屋敷	四電モニタリングポイントNo.11	100	[92～101]	[106]	[94～114]	[115]
12		二見鳥津	四電モニタリングポイントNo.12	112	102～113	118	107～125	129
13		二見本浦	四電モニタリングポイントNo.13	91	82～93	96	85～105	109
14		九町西	四電モニタリングポイントNo.14	98	92～100	103	91～111	112
15		九町畑	四電モニタリングポイントNo.15	100	92～102	105	96～115	118
16		豊之浦	四電モニタリングポイントNo.16	108	101～109	112	103～123	128
17		亀浦	四電モニタリングポイントNo.17	105	99～107	110	102～123	129
18		伊方越	四電モニタリングポイントNo.18	101	93～103	107	94～120	124
19		川永田	四電モニタリングポイントNo.19	105	98～108	111	98～120	125
20		湊浦	四電モニタリングポイントNo.20	105	98～105	109	97～116	121
22		大久	四電モニタリングポイントNo.22	112	107～114	116	102～125	131
23		九町九町越	四電モニタリングポイントNo.23	99	93～100	104	90～110	117
24		仁田之浜	四電モニタリングポイントNo.24	105	103～115	117	99～124	132
21		八幡浜市	古町	四電モニタリングポイントNo.21	120	115～125	128	109～134
25	昭和通		四電モニタリングポイントNo.25	99	92～101	106	84～110	120

(注1) 平成18年度に熱ルミネセンス線量計との並行測定を実施している。

(注2) 地点番号11は平成19年度第2・四半期に、地点番号9は平成21第4・四半期に測定地点が変更されたが、変更前の値を[]で参考までに掲げた。

(注3) 標準偏差は、測定値のばらつきを示すもので、測定値が「平均値+標準偏差の3倍」を超えなければ、ほぼ自然変動と一般的には考えられている。

表5 環境試料の核種分析結果

調査機関	試料名			採取場所	試料数		測定値						単位	
					平成21年度第4・四半期	昭和50～平成20年度	コバルト-60		セシウム-137		ヨウ素-131			
							平成21年度第4・四半期	昭和50～平成20年度	平成21年度第4・四半期	昭和50～平成20年度	平成21年度第4・四半期	昭和50～平成20年度		
愛媛県	陸上試料	大気浮遊じん		伊方	4	244	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず ~ 0.14	検出されず	検出されず ~ 0.067	mBq/m ³	
				松山	1	148	〃	〃	〃	〃 ~ 0.20	〃	〃 ~ 0.070		
		陸水(河川水)		伊方	1	204	〃	〃	〃	〃 ~ 2.4	〃	検出されず	mBq/ℓ	
		土壌		伊方	3	730	〃	〃	4.7 ~ 32.6	1.2 ~ 150	〃	〃	Bq/kg乾土	
		農産食品	野菜	伊方	4	291	〃	〃	検出されず	検出されず ~ 0.81	〃	〃	Bq/kg生	
		植物		伊方	2	275	〃	〃	検出されず ~ 0.048	〃 ~ 13	〃	検出されず ~ 23		
	海洋試料	降下物		伊方	3	407	〃	〃	検出されず ~ 0.041	〃 ~ 170	〃	〃 ~ 6.3	Bq/m ² ・月	
				松山	3	407	〃	〃	検出されず	〃 ~ 44	〃	〃 ~ 10		
		海産生物	魚類	可食部	伊方	1	264	〃	〃	0.092	〃 ~ 0.67	〃	検出されず	Bq/kg生
			無脊椎動物		伊方	2	260	〃	〃	検出されず	〃 ~ 0.16	〃	〃	
海藻類			伊方	1	229	〃	〃	〃	〃 ~ 0.41	〃	〃			
四国電力㈱	陸上試料	大気浮遊じん		伊方	1	131	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず ~ 2.7	検出されず	検出されず	mBq/m ³	
				農産食品	みかん	可食部表皮	伊方	2	116	〃	〃	検出されず	検出されず ~ 0.44	〃
		伊方	2				131	〃	〃	検出されず	検出されず ~ 0.78	〃	〃	
		植物		伊方	1	157	〃	〃	検出されず	検出されず ~ 11.0	〃	検出されず ~ 7.4		
	海洋試料	海水		伊方	2	216	〃	〃	検出されず ~ 2.3	検出されず ~ 9.3	〃	検出されず	mBq/ℓ	
		海産生物	無脊椎動物		伊方	1	133	〃	〃	0.038	検出されず ~ 0.14	〃	〃	Bq/kg生
海藻類			伊方	2	269	〃	〃	検出されず	検出されず ~ 0.41	〃	検出されず ~ 3.0			

(参考) 上記3核種以外の核種分析結果については資料に記載。

表6 環境試料の全ベータ放射能測定結果

調査機関	試料名			平成21年度第4・四半期		昭和50～平成20年度			単位	
				試料数	測定値	試料数	測定値	平均値+標準偏差の3倍		
愛媛県	陸上試料	農産食品	野菜	4	130 ~ 260	291	49 ~ 260	270	Bq/kg生	
	海洋試料	海産生物	無脊椎動物	1	27	236	11 ~ 130	120		
四国電力(株)	陸上試料	大気浮遊じん		1	14	130	検出されず ~ 66	69	mBq/m ³	
		農産食品	みかん	可食部	2	48 ~ 55	116	26 ~ 67	74	Bq/kg生
				表皮	2	64 ~ 69	131	44 ~ 100	100	
		植物		1	100	157	37 ~ 130	140		
	海洋試料	海水		2	28 ~ 33	266	検出されず ~ 41	45	mBq/l	
海産生物		無脊椎動物	1	68	133	54 ~ 130	140	Bq/kg生		
		海藻類	2	360 ~ 520	269	81 ~ 490	540			

(参考) 上記の試料は伊方地域のもののみを掲げている。

(参考)

測定値の表示方法について

測定項目		単位	測定値の表示	
空間放射線	線量率 ^(注1)	連続	原則として小数第1位四捨五入	
		定期		
	積算線量 ^(注1)	$\mu\text{Gy}/3\text{か月}$	四半期測定値は、小数第1位四捨五入	
環境試料の放射能	陸上試料	大気浮遊じん	mBq/m^3	<p>(ゲルマニウム半導体検出器による機器分析) 放射線濃度をN、計数誤差をΔNとしたとき、測定値$N \pm \Delta N$において</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ N、ΔNともに 原則として有効数字2桁^(注2) (3桁目四捨五入) ・ $N < 3 \Delta N$のとき 「検出されず」 <p>(全ベータ放射能) 放射線濃度をN、計数誤差をΔNとしたとき、測定値$N \pm \Delta N$において</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Nは、 小数第1位四捨五入 又は、有効数字2桁 (3桁目四捨五入) ・ $N \leq 3 \Delta N$のとき 「検出されず」
		陸水	mBq/ℓ	
		土壌	Bq/kg 乾土	
		農産食品	Bq/kg 生	
		植物		
	降下物	$\text{Bq}/\text{m}^2 \cdot \text{月}$		
	海洋試料	海水	mBq/ℓ	
海底土		Bq/kg 乾土		
海産生物		Bq/kg 生		
その他核種分析	トリチウム	陸水、降水、海水	Bq/ℓ	<p>放射線濃度をN、計数誤差をΔNとしたとき、測定値$N \pm \Delta N$において</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ N、ΔNともに 原則として有効数字2桁^(注2) (3桁目四捨五入) ・ $N < 3 \Delta N$のとき 「検出されず」
	ヨウ素-131	農産食品、植物、海産生物	Bq/kg 生	
	ストロンチウム-90	陸水、海水	mBq/ℓ	
		土壌、海底土	Bq/kg 乾土	
	アルファ線放出核種	降下物	$\text{Bq}/\text{m}^2 \cdot \text{月}$	
農産食品、海産生物		Bq/kg 生		

(注1) 線量率及び積算線量は、空気吸収線量(率)として表示している。

(注2) ΔN の最上位桁が、Nの3桁目以降となる場合は、Nを3桁とする。

資料 1 (愛媛県調査分)

1 測定方法及び測定器

項目		測定方法	測定器
空間 線 放射 率 線	モニタリング ステーション	連続測定 「連続モニタによる環境γ 線測定法」文部科学省放射 能測定法シリーズ（平成8 年3月改訂）に準ずる。	2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器 (温度補償・エネルギー補償回路付) アロカ ADP-122U ……① 東芝電力放射線テクノサービス EMD-BF-N22 ……②～⑦ 応用光研 MSP-20+8B8 ……⑧ 加圧型電離箱検出器 アロカ RIC-348(7Mゴン14ℓ・4気圧)…①、⑤ アロカ RIC-328(7Mゴン14ℓ・4気圧)…②、③ GE RSS-131(7Mゴン8.5ℓ・25気圧)…④、⑥～⑧ 多重波高分析器 アロカ ASU-352U ……① 東芝電力放射線テクノサービス D6000US ……②～⑦ セイコーEG&G 7700 ……⑧
	モニタリング ポスト		(注) ①…モニタリングステーション ②…モニタリングポスト九町 ③…モニタリングポスト湊浦 ④…モニタリングポスト伊方越 ⑤…モニタリングポスト川永田 ⑥…モニタリングポスト豊之浦 ⑦…モニタリングポスト加周 ⑧…モニタリングポスト大成
	シンチレーション スペクトロメータ	定期測定 「空間γ線スペクトル測定 法」文部科学省放射能測定法 シリーズ（平成2年2月）に 準ずる。	球形3"φNaI(Tl)シンチレーション検出器 SCIONIX C76B80/2-X 応用光研 12E6/MSP-20 スペクトロスコープシステム及び多重波高分析器 EG&Gオルテック Nomad Plus キャンベラ 1260 NaI InSpector
	サーベイ メータ	定期測定 (文部科学省方式等)	1"φ×1"NaI(Tl)シンチレーション検出器 (エネルギー補償回路付) アロカ TCS-171
	モニタリングカー	定期測定 「空間γ線スペクトル測定 法」文部科学省放射能測定法 シリーズ（平成2年2月）及 び「連続モニタによる環境γ 線測定法」文部科学省放射能 測定法シリーズ（平成8年3 月改訂）に準ずる。	3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器 (温度補償・エネルギー補償回路付) 富士電機 NDS3ABB2-AYYYY-S 加圧型電離箱検出器 富士電機 NCE207KI-OYYYY-S 高純度ゲルマニウム半導体検出器 セイコーEG&G GEM25P4 多重波高分析器 セイコーEG&G DIGIDART-POSGE
		走行測定 「連続モニタによる環境γ線 測定法」文部科学省放射能測 定法シリーズ（平成8年3月 改訂）に準ずる。	3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器 (温度補償・エネルギー補償回路付) 富士電機 NDS3ABB2-AYYYY-S 加圧型電離箱検出器 富士電機 NCE207KI-OYYYY-S

項 目		測 定 方 法	測 定 器
空間放射線	積 算 線 量	3か月間積算 「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成14年7月）に準ずる。	蛍光ガラス線量計 （線量計）千代田テクノル SC-1 （リーダー）千代田テクノル FGD-252
	環 境 試 料 の 放 射 能	「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成4年8月改訂）及び「放射性ヨウ素分析法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成8年3月改訂）に準ずる。	高純度ゲルマニウム半導体検出器 オルテック GEM-40180 オルテック GEM40-S キャンベラ GC-4018 多重波高分析器 セイコーEG&G 7600
環 境 試 料 の 放 射 能	核 種 分 析	「放射性ストロンチウム分析法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成15年7月改訂）に準ずる。	低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-4202
		「トリチウム分析法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成14年7月改訂）に準ずる。	低バックグラウンド液体シンチレーションカウンタ アロカ LSC-LB5
		「プルトニウム分析法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成2年11月改訂）に準ずる。	Si半導体検出器 オルテック SOLOIST-U0600 多重波高分析器 セイコーEG&G MCA7600 誘導結合プラズマ質量分析装置 パーキンエルマー ELAN6100
	全アルファ放射能	連続測定（長尺ろ紙捕集法）	50mmφ ZnS(Ag)シンチレーション検出器 アロカ ADA-121R
全ベータ放射能		50mmφプラスチックシンチレーション検出器 アロカ ADB-121R	
全ベータ放射能		「全ベータ放射能測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（昭和51年9月改訂）に準ずる。	低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-4202

測定に当たっては、(社)日本アイソトープ協会等の標準線源等を用いて年1回以上（一部2年に1回）校正等を行うとともに、(財)日本分析センターが毎年実施している放射能分析確認調査（クロスチェック）に参加し、分析精度の確保及び分析能力の維持向上に努めている。

2 測定結果

(1) 空間放射線

ア 線量率 (連続測定)

(ア) 2"φ×2" NaI (Tl) シンチレーション検出器 (エネルギー補償型)

(単位: nGy/h)

地点 番号	測定場所		測定地点名	測定値 (注1、2)			
	市町	地名			1月	2月	3月
SE4	九 町	九 町 越 公 園 (モニタリングステーション)	最 高	33	58	45	58
			最 低	16	16	16	16
			平 均	18	18	19	18
NE4	伊方越	伊方越老人憩いの家 (モニタリングポスト伊方越)	最 高	37	56	49	56
			最 低	18	18	18	18
			平 均	20	21	22	21
SE5	九 町	町 見 公 民 館 (モニタリングポスト九町)	最 高	40	62	51	62
			最 低	23	23	23	23
			平 均	25	26	27	26
SE29	湊 浦	伊 方 町 民 会 館 (モニタリングポスト湊浦)	最 高	32	48	44	48
			最 低	16	15	16	15
			平 均	17	18	19	18
SE31	川永田	川永田老人憩いの家 (モニタリングポスト川永田)	最 高	40	56	52	56
			最 低	21	22	22	21
			平 均	24	24	25	24
SE33	豊之浦	豊之浦漁港関連施設用地 (モニタリングポスト豊之浦)	最 高	37	52	49	52
			最 低	11	11	11	11
			平 均	13	14	15	14
SW27	二 見	二 見 小 学 校 (モニタリングポスト加周)	最 高	45	62	57	62
			最 低	23	23	23	23
			平 均	25	26	27	26
SW28	二 見	大 成 遊 園 地 (モニタリングポスト大成)	最 高	34	45	40	45
			最 低	21	20	21	20
			平 均	22	22	23	22

(注1) 宇宙線寄与分は、ほとんど含まれていない。

(注2) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均値を示した。

(イ) 加圧型電離箱検出器

(単位：nGy/h)

地点 番号	測定場所		測定地点名	測定値 (注1、2)			
	市町	地名		1月	2月	3月	第4・四半期
SE4	九 町	九 町 越 公 園 (モニタリングステーション)	最 高	78	102	90	102
			最 低	62	62	62	62
			平 均	64	65	66	65
NE4	伊方越	伊方越老人憩いの家 (モニタリングポスト伊方越)	最 高	60	74	71	74
			最 低	45	45	44	44
			平 均	47	48	48	48
SE5	九 町	町 見 公 民 館 (モニタリングポスト九町)	最 高	68	88	78	88
			最 低	51	52	52	51
			平 均	54	55	55	55
SE29	湊 浦	伊 方 町 民 会 館 (モニタリングポスト湊浦)	最 高	58	72	68	72
			最 低	45	45	45	45
			平 均	47	48	48	48
SE31	川永田	川永田老人憩いの家 (モニタリングポスト川永田)	最 高	80	95	91	95
			最 低	62	62	62	62
			平 均	64	65	66	65
SE33	豊之浦	豊之浦漁港関連施設用地 (モニタリングポスト豊之浦)	最 高	61	71	69	71
			最 低	37	37	37	37
			平 均	39	40	41	40
SW27	二 見	二 見 小 学 校 (モニタリングポスト加周)	最 高	68	82	78	82
			最 低	48	49	48	48
			平 均	51	52	52	52
SW28	二 見	大 成 遊 園 地 (モニタリングポスト大成)	最 高	61	72	64	72
			最 低	44	44	44	44
			平 均	46	47	47	47

(注1) 宇宙線の寄与分が約30nGy/h含まれている。

(注2) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(注3) 地点番号SE4及びSE31は、アルミ製電離箱検出器を使用している。検出器の自己放射能により、アルミ製電離箱検出器は、ステンレス製電離箱検出器測定値に比べ、10~15nGy/h高い値を示す。

イ 線量率 (定期測定)

(ア) 球形3" φ NaI (Tl) シンチレーション検出器

地点番号	測定場所		測定地点名	測定		(注1)	(注2)	(注3)	(注4)
	市町	地名		年月日	時間(s)	γ線線量率(nGy/h)	宇宙線線量率(nGy/h)	総線量率(nGy/h)	平均γ線線束係数((γ/cm ² ・s)/(nGy/h))
NE2		亀浦	亀浦スクールバス待合所	22. 1. 26	1,000	14	28	42	0.136
SE3		発電所周辺	九町越	22. 1. 20	1,000	15	30	45	0.123
SE4		九町	九町越公園	22. 1. 20	1,000	27	32	59	0.110
SE7	伊方町	豊之浦	豊之浦小学校跡	22. 1. 20	1,000	59	30	89	0.107
SE8		川永田	伊方町民グランド	22. 1. 20	1,000	72	30	102	0.107
SE28		湊浦	伊方中学校	22. 1. 26	1,000	76	30	106	0.107
SW7		九町	九町小学校	22. 1. 20	1,000	53	30	83	0.109
SW11		二見	鳥津集会所	22. 1. 26	1,000	20	27	47	0.121
SE35		八幡浜市	北浜	県八幡浜支局	22. 1. 19	1,000	45	27	72

(対照地点)

RF1	松山市	三番町	衛生環境研究所	22. 2. 5	1,000	88	30	118	0.118
-----	-----	-----	---------	----------	-------	----	----	-----	-------

(注1) γ線線量率は、0～3 MeVまで10keV間隔の線量率の積分値

(注2) 宇宙線線量率は、3 MeV以上の情報を宇宙線に基づくものとして取り扱い、3 MeV以上の計数率(cps)に定数(18.5(nGy/h)/cps)を用いて宇宙線線量率相当とした。

(注3) 総線量率は、γ線・宇宙線を加えた測定時間内の平均線量率

(注4) 平均γ線線束係数は、単位線量率(nGy/h)当たりのγ線線束密度(γ/cm²・s)で、環境γ線の平均エネルギーに対応する。この平均γ線線束係数と平均エネルギーの関係を次表に示す。

平均γ線線束係数((γ/cm ² ・s)/(nGy/h))	平均エネルギー (MeV)
0.1	0.6
0.2	0.3
0.3	0.27
0.4	0.17

(参考) 豊之浦小学校、伊方町民グランド、伊方中学校及び九町小学校の測定値は、運動場に使った中予地区の真砂土(花崗岩質)の影響で、伊方地域の他の地点と異なっている。

(イ) 1" φ×1" NaI (Tl) シンチレーション検出器 (エネルギー補償型)

(単位 : nGy/h)

地点 番号	測定場所		測定地点名	測定年月日	測定値 ^(注)
	市町	地名			
NE2	伊方町	亀浦	亀浦スクールバス待合所	22. 1. 26	20
SE3		発電所 周辺	九町越	22. 1. 20	21
SE4		九町	九町越公園	22. 1. 20	31
SE7		豊之浦	豊之浦小学校跡	22. 1. 20	59
SE8		川永田	伊方町民グラウンド	22. 1. 20	71
SE28		湊浦	伊方中学校	22. 1. 26	72
SW7		九町	九町小学校	22. 1. 20	56
SW11		二見	鳥津集会所	22. 1. 26	26
SE35		八幡浜市	北浜	県八幡浜支局	22. 1. 19

(対照地点)

RF1	松山市	三番町	衛生環境研究所	22. 2. 5	82
-----	-----	-----	---------	----------	----

(注) 宇宙線の寄与分はほとんど含まれていない。

(ウ) モニタリングカー

a 高純度ゲルマニウム半導体検出器

(単位:nGy/h)

地点 番号	測定場所		測定地点名	測定		測定値 ^(注)				
	市町	地名		年月日	時間(s)	U-系列 寄与	Th-系列 寄与	K-40	Cs-137	計
SE3	伊方町	発電所 周辺	九 町 越	22. 2. 4	4,000	3.5	3.7	5.3	検出されず	13
SE4		九 町	九 町 越 公 園 (県モニタリングステーション)	22. 2. 4	4,000	9.8	12	12	0.054	34
SE8		川永田	伊方町民グラウンド	22. 2. 3	4,000	20	27	38	検出されず	85
SE28		湊 浦	伊 方 中 学 校	22. 2. 3	4,000	22	27	42	検出されず	91
SW7		九 町	九 町 小 学 校	22. 2. 4	4,000	7.7	27	25	検出されず	60

(対照地点)

RF1	松山市	三番町	衛生環境研究所	22. 2. 5	4,000	17	32	33	0.10	82
-----	-----	-----	---------	----------	-------	----	----	----	------	----

(注) 地上1mにおける γ 線のエネルギースペクトルから、それぞれの放射性物質の寄与分を求め算出した線量率

b 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)

(単位:nGy/h)

地点 番号	測定場所		測定地点名	測 定		測 定 値 ^(注)		
	市町	地名		年月日	時間(m)	最高	最低	平均
SE3	伊方町	発電所 周辺	九 町 越	22. 2. 4	60	11	9.4	10
SE4		九 町	九 町 越 公 園 (県モニタリングステーション)	22. 2. 4	60	11	9.9	11
SE8		川永田	伊方町民グラウンド	22. 2. 3	60	37	34	36
SE28		湊 浦	伊 方 中 学 校	22. 2. 3	60	42	39	41
SW7		九 町	九 町 小 学 校	22. 2. 4	60	31	28	30

(対照地点)

RF1	松山市	三番町	衛生環境研究所	22. 2. 5	60	50	47	49
-----	-----	-----	---------	----------	----	----	----	----

(注) 宇宙線の寄与分はほとんど含まれていない。

c 加圧型電離箱検出器

(単位:nGy/h)

地点 番号	測定場所		測定地点名	測定		測定値 ^(注1,2)		
	市町	地名		年月日	時間(m)	最高	最低	平均
SE3	伊方町	発電所 周辺	九 町 越	22. 2. 4	60	43	40	42
SE4		九 町	九 町 越 公 園 (県モニタリングステーション)	22. 2. 4	60	45	43	44
SE8		川永田	伊方町民グラウンド	22. 2. 3	60	70	68	69
SE28		湊 浦	伊 方 中 学 校	22. 2. 3	60	72	69	70
SW7		九 町	九 町 小 学 校	22. 2. 4	60	64	60	62

(対照地点)

RF1	松山市	三番町	衛生環境研究所	22. 2. 5	60	79	77	78
-----	-----	-----	---------	----------	----	----	----	----

(注1) 宇宙線の寄与分が含まれている。

(注2) 測定値は、5分間平均値の最高、最低及び平均を示した。

(エ) 伝送式可搬型ポスト (注1)

2" φ×2" NaI (Tl) シンチレーション検出器

(単位：nGy/h)

地点 番号	測定場所		測定地点名	測定		測定値 (注2)
	市町	地名		年月日	時間 (m)	
SE3	伊方町	発電所 周辺	九町越	22. 1. 20	30	12
SE4		九町	九町越公園	22. 1. 20	30	21
SE8		川永田	伊方町民 グランド	22. 1. 20	30	55
SE28		湊浦	伊方中 学校	22. 1. 26	30	59
SW7		九町	九町小 学校	22. 1. 20	30	39

(対照地点)

RF1	松山市	三番町	衛生環境研究所	22. 2. 5	30	69
-----	-----	-----	---------	----------	----	----



(注1) 半導体検出器は高線量域 (10 μGy/h以上) に達したときから測定を開始するため、測定値はなし。

(注2) 宇宙線及び検出器のバックグラウンドの寄与分がわずかに含まれている。

(オ) 走行測定


走行 ルート	測定場所		測定地点名	測定年月日 時間	区間 距離 (km)	平均 時速 (km/h)	天候	3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション 検出器(エネルギー補償方式)			加圧型電離箱検出器		
	町	地名						測定値(nGy/h)			測定値(nGy/h)		
								最高	最低	平均	最高	最低	平均
①	伊方町	県道鳥井喜木津線	伊方越 ～ 大成	22. 2. 2 14:59 ~ 15:34	16.7	28.6	晴れ	15	9	12	50	33	43
②		国道197号	瀬戸トンネル ～ 大峠トンネル	22. 2. 2 14:21 ~ 14:37	12.6	47.3	晴れ	22	10	14	47	35	41
③		町道灘線、湊浦奥線、奥石見線 (旧国道197号)	大浜 ～ 田之浦	22. 2. 2 13:26 ~ 14:03	17.4	28.2	晴れ	20	10	14	52	38	44

(単位:nGy/h)

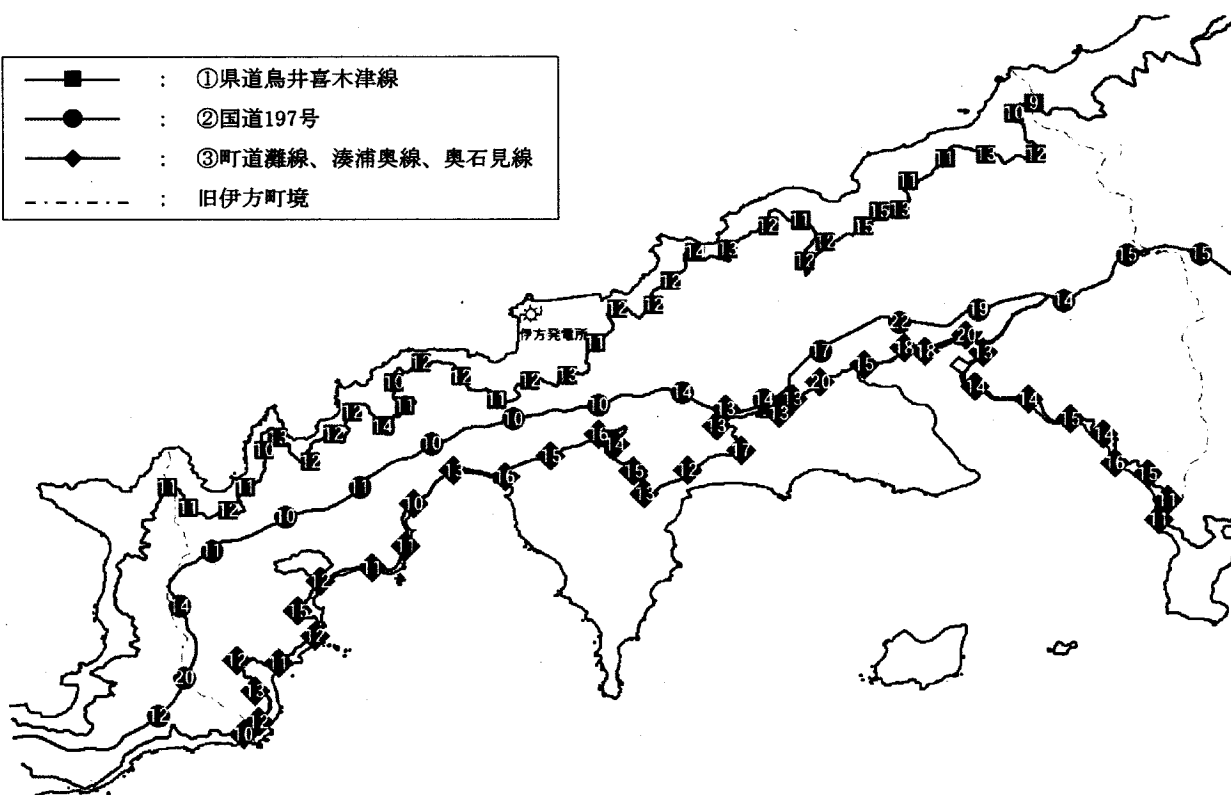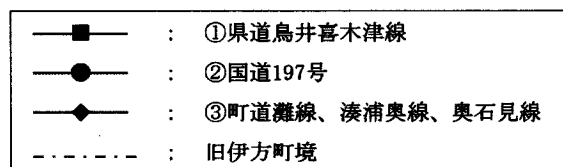


(注) 宇宙線の寄与分は、ほとんど含まれていない。


図1-1 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償方式)による測定結果

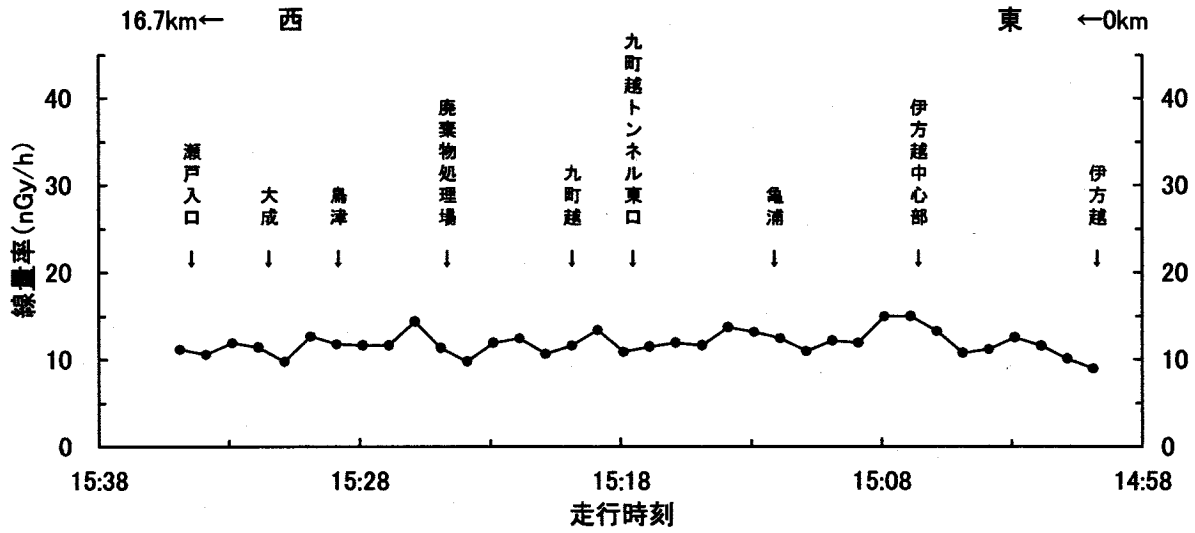

県道鳥井喜木津線

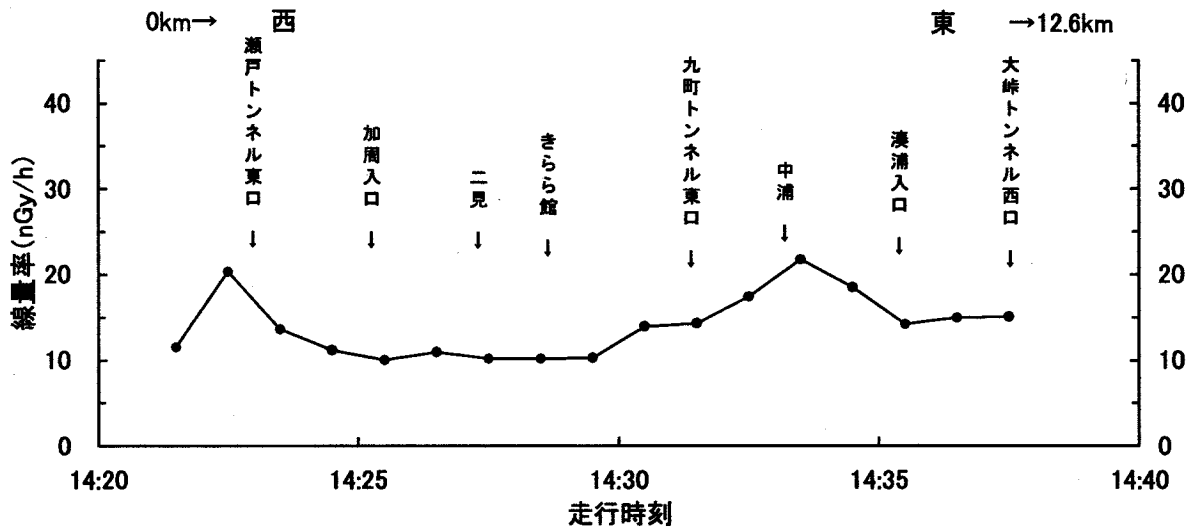

国道197号線

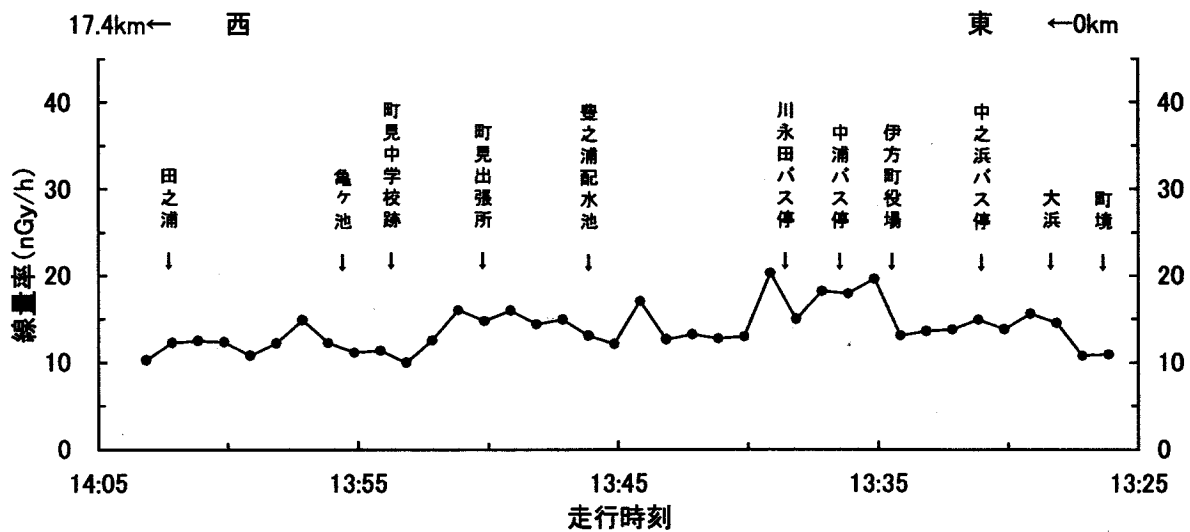

町道灘線、湊浦奥線、奥石見線(旧国道197号線)

(注) 図中の矢印は、概ねの通過時刻及び地区等を示している。

図1-2 モニタ車による空間線量率の走行測定

ウ 積算線量 (蛍光ガラス線量計)

(単位: $\mu\text{Gy}/3\text{ヶ月}$)

地点 番号	測定場所		測定地点名	測定値(第4・四半期)
	市町	地名		
NE1	伊 方 町	亀浦	柿ヶ谷	80
NE4		伊方越	伊方越老人憩いの家	92
NE19		亀浦	亀浦集会所	115
SE1		発電所周辺	四電モリソグポストNo.3下	80
SE3		発電所周辺	九町越	85
SE4		九町	九町越公園	97
SE6		九町	奥集会所	114
SE7		豊之浦	豊之浦小学校跡	101
SE9		川永田	川永田コミュニティセンター	101
SE11		湊浦	伊方明治百年記念公園	92
SE30		湊浦	伊方町役場	110
SE32		豊之浦	豊之浦配水池	80
SW1		発電所周辺	四電九町越PRモニタ北	82
SW5		九町	九町越	78
SW7		九町	九町小学校	89
SW9		二見本浦	町見中学校跡	118
SW11		鳥津	鳥津集会所	95
SW15		足成	足成集会所	95
SW18		三机	瀬戸総合体育館	87
SW23		大久	大久保育所	115
SW26		三崎	三崎総合体育館	124
SW29		三机	瀬戸総合支所	96
NE6		八 幡 浜 市	保内町喜木津	喜木津小学校跡
SE34	保内町宮内		保内庁舎	116
SE35	北浜		県八幡浜支局	122
NE20	大 洲 市	長浜	長浜中学校	105
NE21		大洲	大洲高校	130
SE23	西 予 市	三瓶町朝立	朝立公園	103
SE36		宇和町卯之町	西予市役所	122

(対照地点)

RF1	松 山 市	三番町	衛生環境研究所	196
-----	-------	-----	---------	-----

(注) 地点番号NE6は、設置ミスにより測定用ガラス素子を回収できなかったため、欠測。

- (2) 環境試料
 ア 大気浮遊じん (連続測定)
 (ア) 全アルファ放射能

(単位: mBq/m³)

測定地点名		伊 方 町 九 町 越 公 園		
月	測定値 ^(注1,2)	最 高	最 低	平 均
		1	27	1
2	63	0	8	
3	29	1	6	
第4・四半期	63	0	7	

(注1) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均値を示した。

(注2) ラドン子孫核種の影響を除くため、集じん6時間後に測定した。

- (イ) 全ベータ放射能

(単位: mBq/m³)

測定地点名		伊 方 町 九 町 越 公 園		
月	測定値 ^(注1,2)	最 高	最 低	平 均
		1	108	48
2	189	47	64	
3	117	47	60	
第4・四半期	189	47	62	

(注1) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均値を示した。

(注2) トロン子孫核種の影響を除くため、集じん11時間後に測定した。

イ 核種分析 (高純度ゲルマニウム半導体検出器による機器分析)

試料	採取地点	(注1) 採取年月日	(注1) 測定年月日	測 定 値 (注2)															単位		
				Be-7	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	Zn-65	Zr-95	Nb-95	Ru-103	Ru-106	Sb-125	I-131	Cs-137	Ce-141	Ce-144		K-40	
大気浮遊じん	伊方町越公園	22. 1. 5	22. 1. 29	8.0 ±0.19	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.2 ±0.16	mBq/m ³	
		22. 1. 5	22. 1. 5																		
	伊方町湊	22. 1. 5	22. 1. 28	7.9 ±0.18	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		0.93 ±0.13
		22. 1. 5	22. 1. 5																		
	伊方町豊之浦	22. 1. 5	22. 1. 28	8.1 ±0.17	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		0.70 ±0.11
		22. 1. 5	22. 1. 5																		
伊方町二見加周	22. 1. 5	22. 1. 28	8.4 ±0.17	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.1 ±0.11		
	22. 1. 5	22. 1. 5																			
愛媛県立衛生環境研究所	22. 1. 5	22. 1. 29	7.3 ±0.16	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.0 ±0.11		
	22. 1. 5	22. 1. 6																			
陸(河川水)	伊方町九町新川	22. 1. 4	22. 1. 29	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	23 ±6.9	mBq/l	
土	伊方町越公園	22. 1. 4	22. 1. 29	7.3 ±2.1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	4.7 ±0.27	検出されず	検出されず	166 ±4.8	Bq/kg乾土	
		22. 1. 4	22. 2. 1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	32.6 ±0.57	検出されず	検出されず	161 ±5.1		
		22. 1. 4	22. 2. 1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	19.2 ±0.50	検出されず	検出されず	180 ±5.9		
農産食品	野菜	伊方町伊方越	22. 1. 18	22. 2. 2	13.7 ±0.22	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	153 ±0.91	Bq/kg生	
			22. 1. 18	22. 1. 19																	
		伊方町河内	22. 1. 25	22. 2. 8	9.4 ±0.19	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		152 ±0.88
	22. 1. 25		22. 1. 25																		
	伊方町九町	22. 1. 25	22. 2. 8	8.3 ±0.16	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		140 ±0.78
		22. 1. 25	22. 1. 25																		
ほうれん草	伊方町伊方越	22. 1. 18	22. 2. 2	16.1 ±0.27	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	271 ±1.3		
		22. 1. 18	22. 1. 19																		
植物	杉	伊方町九町越	22. 2. 3	22. 2. 22	7.5 ±0.22	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	56.9 ±0.65		
			22. 2. 3	22. 2. 3																	
	伊方町大浜	22. 2. 3	22. 2. 22	11.2 ±0.29	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.048 ±0.016	検出されず	検出されず	65.9 ±0.80			

試料	採取地点	採取年月日 (注1)	測定年月日 (注1)	測定値 (注2)																単位
				Be-7	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	Zn-65	Zr-95	Nb-95	Ru-103	Ru-106	Sb-125	I-131	Cs-137	Ce-141	Ce-144	K-40	
降下物	伊方町越公園	22. 2. 1	22. 2. 22	168 ±0.96	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.6 ±0.21	Bq/m ² ・月
		22. 3. 1	22. 3. 24	133 ±0.86	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.0 ±0.19	
		22. 4. 2	22. 4. 27	270 ±1.3	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.041 ±0.018	検出されず	検出されず	2.8 ±0.28	
	愛媛県立環境衛生研究所	22. 2. 1	22. 2. 22	112 ±0.84	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.86 ±0.26	
		22. 3. 1	22. 3. 24	86.8 ±0.75	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.93 ±0.26	
		22. 4. 1	22. 4. 19	248 ±1.1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.9 ±0.21	
海産生物	魚類 めばる 可食部	伊方町越沖	22. 3. 3	22. 3. 18	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.092 ±0.016	検出されず	検出されず	120 ±0.96	Bq/kg生
		"	22. 2. 8	22. 3. 12	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	26.5 ±0.35	
	無脊椎動物	むらさき いがき	"	22. 2. 8	22. 3. 12	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	24.5 ±0.41	
		なまこ	"	22. 2. 8	22. 3. 12	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
海藻類	ほだわら	"	22. 2. 8	22. 3. 12	1.3 ±0.24	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	247 ±1.6	

(注1) 採取・測定年月日が核種によって異なる場合には、上段にI-131以外の核種、下段にI-131の採取・測定年月日を示した。

(注2) 未知試料の放射能N±ΔNにおいて、N<3ΔNのときは、「検出されず」と表示した。

ウ 核種分析（放射化学分析等）

試料	採取地点	採取年月日	H-3		Sr-90		Pu			単位
			測定年月日 ^(注1)	測定値 ^(注1,2)	測定年月日 ^(注1)	測定値 ^(注1,2)	測定年月日 ^(注1)	測定値 ^(注1,2)		
								Pu-238	Pu-239+Pu-240	
大気浮遊じん	伊方町九町越公園	H22. 1. 5	—	—	—	—	H22. 3. 2	—	検出されず	Bq/m ³
	伊方町湊浦	H22. 1. 5	—	—	—	—	H22. 3. 2	—	検出されず	
	伊方町豊之浦	H22. 1. 5	—	—	—	—	H22. 3. 2	—	検出されず	
	伊方町加周	H22. 1. 5	—	—	—	—	H22. 3. 2	—	検出されず	
	愛媛県立衛生環境研究所	H22. 1. 5	—	—	—	—	H22. 3. 2	—	検出されず	
陸水（河川水）	伊方町九町新川	H22. 1. 4	H22. 2. 23	0.54±0.17	—	—	—	—	—	Bq/ℓ
降下物	伊方町九町越公園	H22. 2. 1	—	—	—	—	H22. 3. 11	検出されず	検出されず	Bq/m ² ・月
	愛媛県立衛生環境研究所	H22. 2. 1	—	—	—	—	H22. 3. 11	検出されず	検出されず	
降水	伊方町九町越公園	H22. 2. 1	H22. 2. 16	1.0±0.17	—	—	—	—	—	Bq/ℓ
		H22. 3. 1	H22. 3. 19	0.85±0.15	—	—	—	—	—	
		H22. 4. 2	H22. 4. 12	0.79±0.15	—	—	—	—	—	
	愛媛県立衛生環境研究所	H22. 2. 1	H22. 2. 16	0.65±0.17	—	—	—	—	—	
		H22. 3. 1	H22. 3. 24	検出されず	—	—	—	—	—	
		H22. 4. 1	H22. 4. 11	検出されず	—	—	—	—	—	
農産食品	ほうれん草	伊方町伊方越	H22. 1. 18	—	—	H22. 3. 3	0.32±0.017	—	—	Bq/kg生

(注1) 未知試料の放射能N±ΔNにおいて、N<3ΔNのときは、「検出されず」と表示した。

(注2) 測定しなかったものは、測定年月日、測定値の欄に「—」と表示した。

エ 全ベータ放射能

試料		採取地点	採取年月日	測定年月日	測定部位	測定値	単位	
農産食品	野菜	ほうれん草	伊方町伊方越	H22.1.18	H22.3.9	葉	260	Bq/kg生
		高菜	伊方町九町	H22.1.25	H22.3.9	〃	130	
			伊方町河内	H22.1.25	H22.3.9	〃	140	
			伊方町伊方越	H22.1.18	H22.3.9	〃	150	
海産生物	無脊椎動物	なまこ	伊方町九町越沖	H22.2.8	H22.3.10	全体	27	

資料 2 (四国電力(株)調査分)

1 測定方法及び測定器

項目		測定方法	測定器
空間放射線	モニタリングステーション	連続測定 「連続モニタによる環境γ線測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成8年3月改訂）に準ずる。	2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器 （温度補償・エネルギー補償回路付） 富士電機 NDP22CZ
	モニタリングポスト		
	シンチレーションスペクトロメータ	定期測定 「空間γ線スペクトル測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成2年2月）に準ずる。	球形3"φ NaI(Tl)シンチレーション検出器 応用光研 12E6/DMS スペクトロスコピーシステム及び多重波高分析器 EG&Gオルテック Nomad Plus
	積算線量	3か月間積算 「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成14年7月改訂）に準ずる。	蛍光ガラス線量計 （線量計） 千代田テクノル SC-1 （リーダー） 千代田テクノル FGD-252
環境試料	核種分析	「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成4年8月改訂）及び「放射性ヨウ素分析法」文部科学省放射能測定法シリーズ（平成8年3月改訂）に準ずる。	高純度ゲルマニウム半導体検出器 オルテック GEM-35190（2台） 多重波高分析器 セイコ-EG&G GammaStudio/MCA7600
	全ベータ放射能	「全ベータ放射能測定法」文部科学省放射能測定法シリーズ（昭和51年9月改訂）に準ずる。	低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-4301

測定に当たっては、(社)日本アイソトープ協会等の標準線源を用いて、1号機の定期検査開始日から次回定期検査開始日の前日までの期間に、1回以上校正等を実施している

2 測定結果

(1) 空間放射線

ア 線量率 (連続測定)

(ア) モニタリングステーション及びモニタリングポスト

(2" φ×2" NaI (Tl) シンチレーション検出器)

(単位: nGy/h)

測定場所		測定値 ^(注1,2)				
測定局名	地名		1月	2月	3月	第4・四半期
四電モニタリングステーション	九町九町越	最高	29	50	39	50
		最低	13	13	14	13
		平均	15	16	17	16
四電モニタリングポストNo.1	発電所周辺	最高	32	59	43	59
		最低	13	13	13	13
		平均	15	16	17	16
四電モニタリングポストNo.2	発電所周辺	最高	31	58	44	58
		最低	12	12	13	12
		平均	14	15	16	15
四電モニタリングポストNo.3	発電所周辺	最高	32	56	44	56
		最低	11	12	11	11
		平均	13	14	15	14
四電モニタリングポストNo.4	発電所周辺	最高	34	55	44	55
		最低	13	13	13	13
		平均	14	15	16	15

(注1) 宇宙線の寄与分は、ほとんど含まれていない。

(注2) 測定値は、1時間平均値の最高、最低及び平均を示した。

イ 線量率 (定期測定)

(ア) 球形3" φ NaI (Tl) シンチレーション検出器

測定場所		測定		γ線線量率 (nGy/h)	宇宙線 線量率 (nGy/h)	総線量率 (nGy/h)	平均γ線線束 係数 ((γ/cm ² ・s)/ (nGy/h))
測定地点名	地名	年月日	時間(s)				
四電モニタリングポストNo.1付近	発電所周辺	H22. 2. 19	1,000	16	28	44	0.127
四電モニタリングポストNo.2付近	発電所周辺	H22. 2. 19	1,000	22	30	52	0.114
四電モニタリングポストNo.3付近	発電所周辺	H22. 2. 19	1,000	15	29	44	0.122
四電モニタリングポストNo.4付近	発電所周辺	H22. 2. 19	1,000	20	29	49	0.113

(参考) マトリックス解法による核種成分別線量率寄与

測定場所		測定		測定値(nGy/h) ^(注)			
測定地点名	地名	年月日	時間(s)	U-系列 寄与	Th-系列 寄与	K-40	合計
四電モニタリングポストNo.1付近	発電所周辺	H22. 2. 19	1,000	4.8	5.7	5.5	16
四電モニタリングポストNo.2付近	発電所周辺	H22. 2. 19	1,000	5.5	9.8	7.7	23
四電モニタリングポストNo.3付近	発電所周辺	H22. 2. 19	1,000	6.0	5.4	4.4	16
四電モニタリングポストNo.4付近	発電所周辺	H22. 2. 19	1,000	7.1	7.1	6.9	21

(注) ガンマ線のエネルギースペクトルから、それぞれの放射性物質の寄与分を求め算出した線量率。

ウ 積算線量（蛍光ガラス線量計）

（単位：μGy/3か月）

地点 番号	測定場所		測定地点名	測定値（第4・四半期）
	市 町	地名		
1	伊 方 町	発電所周辺	四電モニタリングポイントNo. 1	90
2		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo. 2	88
3		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo. 3	93
4		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo. 4	97
5		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo. 5	85
6		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo. 6	94
7		発電所周辺	四電モニタリングポイントNo. 7	91
8		九町九町越	四電モニタリングポイントNo. 8	86
9		三机佐市	四電モニタリングポイントNo. 9	100
10		足成	四電モニタリングポイントNo. 10	102
11		二見古屋敷	四電モニタリングポイントNo. 11	100
12		二見鳥津	四電モニタリングポイントNo. 12	112
13		二見本浦	四電モニタリングポイントNo. 13	91
14		九町西	四電モニタリングポイントNo. 14	98
15		九町畑	四電モニタリングポイントNo. 15	100
16		豊之浦	四電モニタリングポイントNo. 16	108
17		亀浦	四電モニタリングポイントNo. 17	105
18		伊方越	四電モニタリングポイントNo. 18	101
19		川永田	四電モニタリングポイントNo. 19	105
20		湊浦	四電モニタリングポイントNo. 20	105
22		大久	四電モニタリングポイントNo. 22	112
23		九町九町越	四電モニタリングポイントNo. 23	99
24		仁田之浜	四電モニタリングポイントNo. 24	105
21		八 幡 浜 市	古町	四電モニタリングポイントNo. 21
25	昭和通		四電モニタリングポイントNo. 25	99

(2) 環境試料

ア 核種分析 (高純度ゲルマニウム半導体検出器による機器分析)

試料	採取地点	採取年月日 (注1)	測定年月日 (注1)	測定値 (注2)																単位	
				Be-7	Mn-54	Fe-59	Co-58	Co-60	Zn-65	Zr-95	Nb-95	Ru-103	Ru-106	Sb-125	I-131	Cs-137	Ce-141	Ce-144	K-40		
大気浮遊じん	伊方町越	21.12.28 ~22.3.31	22.4.2	8.2 ±0.12	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.37 ±0.070	mBq/m ³	
		22.1.5 ~22.1.6	22.1.6																		
農産食品	可食部	伊方町越	22.1.19	22.2.1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	58.2 ±0.38	Bq/kg生
			22.1.19	22.2.1																	
	表皮	伊方町越	22.1.19	22.2.1	2.02 ±0.073	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	78.0 ±0.41	
			22.1.19	22.1.21																	
	可食部	伊方町	22.1.6	22.1.14	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	49.5 ±0.29	
			22.1.6	22.1.8																	
	表皮	伊方町	22.1.6	22.1.18	1.55 ±0.051	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	80.0 ±0.34	
			22.1.6	22.1.8																	
植物	杉葉	伊方町越	22.1.4	22.1.12	12.6 ±0.17	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	104 ±0.63	Bq/kg生	
			22.1.4	22.1.6																	
海水	伊方町平瀬 透過堤	伊方町平瀬 沖入江	22.2.10	22.2.23	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	(注3)	mBq/ℓ
			22.2.10	22.2.23																	
無脊椎動物	さざえ	伊方町平瀬 沖入江	22.1.25	22.2.2	1.3 ±0.11	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	0.038 ±0.010	検出されず	検出されず	66.0 ±0.59	Bq/kg生
			22.1.25	22.1.27																	
海藻類	ほんだわら	伊方町平瀬 沖入江	22.1.18	22.1.28	0.71 ±0.22	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	547 ±2.0	
			22.1.18	22.1.20																	
	伊方町西 柿ヶ谷沖	22.1.18	22.1.28	2.1 ±0.23	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	370 ±1.8		
		22.1.18	22.1.20																		

(注1) 採取・測定年月日が核種によって異なる場合には、上段にI-131以外の核種、下段にI-131の採取・測定年月日を示した。

(注2) 未知試料の放射能N±ΔNにおいて、N<3ΔNのときは、「検出されず」と表示した。

(注3) 海水の天然カリウム-40は、前処理で除かれているので、測定値欄を「/」と表示した。

イ 全ベータ放射能

試料		採取地点	採取年月日	測定年月日	測定部位	測定値	単位	
大気浮遊じん		伊方町越	22.1.5	22.1.5	—	14	mBq/m ³	
農産食品	みかん	伊方町越	22.1.19	22.2.1	可食部	55	Bq/kg生	
			22.1.19	22.2.1	表皮	69		
		伊方町	22.1.6	22.1.18	可食部	48		
			22.1.6	22.1.18	表皮	64		
植物	杉葉	伊方町越	22.1.4	22.1.12	葉	100		
海	水 ^(注)	伊方町平瀬	22.2.10	22.2.26	表面水	28	mBq/l	
		伊方町平瀬沖入江	22.2.10	22.2.26	〃	33		
海産生物	無脊椎動物	さざえ	伊方町平瀬沖入江	22.1.25	22.2.2	可食部	68	Bq/kg生
	海藻類	ほんだわら	伊方町平瀬沖入江	22.1.18	22.1.28	全体	520	
			伊方町西柿ヶ谷沖	22.1.18	22.1.28	〃	360	

(注) 海水の測定値は、天然カリウム-40を除いている。

資料3 (伊方原子力発電所の運転管理状況)

1 伊方原子力発電所の運転管理状況

平成21年度第4・四半期における運転管理状況は、次表のとおりであった。

項 目		運 転 実 績			安全協定に定める値		
		1号機	2号機	3号機			
運転時間	1号機、2号機、3号機別	2,160時間	2,160時間	810時間			
	発 電 所 全 体	5,130時間(注1)					
発電電力量	1号機、2号機、3号機別	1,241,977MWH	1,244,389MWH	721,290MWH			
	発 電 所 全 体	3,207,656MWH					
放射性物質の放出管理状況	気 体	放射性希ガス	1・2号機、3号機別	5.2×10^9 Bq		検出されず(注2)	2.5×10^{11} Bq
			発 電 所 全 体	2.5×10^{11} Bq			
		ヨウ素-131	1・2号機、3号機別	検出されず(注2)		検出されず(注2)	9.9×10^4 Bq
			発 電 所 全 体	9.9×10^4 Bq			
	液 体	トリチウムを除く	1・2号機、3号機別	検出されず(注2)		検出されず(注2)	
			発 電 所 全 体	検出されず(注2)			
		トリチウム	1・2号機、3号機別	6.3×10^{12} Bq			7.0×10^{12} Bq
			発 電 所 全 体	1.3×10^{13} Bq			
放射性固体廃棄物保管状況 (貯蔵容量:38,500本)		累計 29,495本(200ℓドラム缶) (注5)					
温排水の放出管理状況(注3)	残 留 塩 素		検出されず(注4)		検出されず(注4)	0.02ppm以下	
	硫 酸 第 一 鉄		検出されず(注4)		検出されず(注4)	鉄として0.05ppm以下	
	pH(水素イオン濃度)		8.1		8.1	7.8~8.3	
	水温上昇月間平均値(注6)		6.7~6.9℃		0.2~5.7℃		

(注1) 伊方発電所としての運転時間を示す。

(注2) 気体廃棄物(希ガス)、液体廃棄物(トリチウムを除く)の検出限界は、 2×10^{-2} Bq/cm³、気体廃棄物(ヨウ素-131)の検出限界は、 7×10^{-9} Bq/cm³、放出口における測定値がすべて検出限界未満の場合に「検出されず」と表示

(注3) 温排水の放出管理状況についての測定は、1・2号機は放水口透過堤内、3号機は放水ピット内で実施

(注4) 残留塩素、硫酸第一鉄の検出限界は、0.01ppm

(注5) 固体廃棄物として、上表のほか、蒸気発生器保管庫に蒸気発生器4基、保管容器638m³を保管

(注6) 循環水ポンプを作動させている期間の取放水口温度差の月間平均値

(参考) 伊方原子力発電所1、2、3号機の運転状況(概要)

【1号機：566MW(定格電気出力)】

【2号機：566MW(定格電気出力)】

【3号機：890MW(定格電気出力)】

